Tűzvédelmi szabályzat

2018.

Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.

6721 Szeged Felső Tisza-part 2.

Telephelyek:

IH Rendezvényközpont
6721 Szeged, Felső Tisza-part 2.
Belvárosi Mozi
6720 Szeged, Vaszy Viktor tér 3.
Újszegedi Partfürdő Kemping és Apartman
6726 Szeged, Közép kikötő sor 1-3.
D2 Ifjúsági és Médiaközpont
6720 Szeged, Dózsa Gy. u. 2.
Senior Center
6724 Szeged, Eszperantó u. 1.
Szegedi Televízió
6720 Szeged, Kiss Ernő u. 3.

TARATALOMJEGYZÉK

1 A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA 7

1.1. Területi hatálya 7

1.2. Személyi hatálya 7

1.3. Időbeni hatálya 8

1.4. Tárgyi hatálya 8

1.5. Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. tűzvédelmi jellemzői 9

2 A TŰZVÉDELMI FELADATOKAT IS ELLÁTÓ SZEMÉLYEK FELADATAINAK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK MEGHATÁROZÁSA 10

2.1 Ügyvezető igazgató: 10

2.2 A Létesítmény vezetők- Műszaki - Művészeti vezető általános /Vezetők/: 11

2.3 Dolgozók: 14

2.4. A létesítmény területén szakipari, karbantartási munkát végző idegen vállalat, vállalkozó dolgozói 15

2.5. A tűzvédelmi szervezet felépítése, feladata, működési és irányítási rendje, finanszírozása 16

2. 6. Külső tűzvédelmi szolgáltató feladatai, kötelességei 16

3 ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, FOGALMAK A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATOK ALKALMAZÁSÁBAN 19

4. TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS 23

4.1. Anyagok tűzveszélyességi osztálya 23

5. LÉTESÍTMÉNYI TŰZOLTÓSÁG 25

6. A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK 25

6.1. A használat általános tűzvédelmi szabályai 25

6.2. Tűzveszélyes tevékenység 25

6.3. Dohányzás 28

12. KÜLSŐ MUNKAVÁLLALÓK MUNKAVÉGZÉSÉNEK TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI 78

Melléletek:

1. **számú melléklet: Engedély tűzveszélyes munka/ tevékenység végzéséhez**
2. **számú melléklet: Tűzoltó készülékek helyes használata**
3. **számú melléklet: Biztonsági jelzések**
4. **számú melléklet: Tűzvédelmi felülvizsgálatok rendje**
5. **számú mellékelt: Tűzvédelmi szolgáltató bizonyítványa**

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. § (1) bekezdés kötelezése, valamint a Tűzvédelmi szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról alapján az Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. -re vonatkozólag kiadom az alábbi

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATOT

A Tűzvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a létesítmények, építmények létesítésére (kialakítására), valamint a létesítmények, építmények, gépek, berendezések, eszközök és az anyagok használatára, technológiák alkalmazására vonatkozó tűzvédelmi rendelkezéseket állapítja meg.

A szabályzatban foglaltak megtartásáért az Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. vezetője és dolgozói a felelősek.

Elrendelem, hogy a szabályzatban foglaltakat az érintett személyek maradéktalanul hajtsák végre.

Az alábbi szabályzatot Tóth István (6120 Kiskunmajsa, Jókai M u. 10.; tel.: +36-20/38/5-49-78; e-mail: tothi@szinkronebk.hu) tűzvédelmi főelőadó készítette (Bizonyítvány kiállítója: NOVIT 2001 Bt., Sorozatjel: P94 B, Sorszám: 230216, Törzslap szám: 37/15/2011, Kiállítás dátuma: 2011. május 04.) Jávorszky Iván ügyvezető igazgató felkérésére.

Szeged, 2018. március 29.

Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. 2.
6721 SZEGED, Felső-Tisza part 2.
Adószám: 18457627-2-06
Raiffeisen Bank Rt.:
12067000-00104897-00100001

.....
Jávorszky Iván
ügyvezető igazgató

Tóth István tűzvédelmi főelőadó 6120 Kiskunmajsa, Jókai M. u. 10. Tel: +36-20/385-49-78 Biz.sz.: P94 B 230216 37/15/2011

.....
Készítette: Tóth István
tűzvédelmi megbízott

Szinkron Média Kft.
6120 Kiskunmajsa, Jókai M. u. 10.
Adószám: 14646203-2-03
tel.: +36-20/385-49-78

1 A Tűzvédelmi szabályzat hatálya

A Szabályzatban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet.

A szabályzatban meghatározott előírás, feladat, magatartási szabály - beosztásra való tekintet nélkül - kötelező érvényű és hatálya vonatkozásában kiterjed az alábbi területekre:

1.1. Területi hatálya

A Tűzvédelmi Szabályzat területi hatálya kiterjed az Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. valamennyi saját tulajdonú és bérelt területére, helyiségeire és szabad tereire, továbbá munkavégzési színhelyére, valamint a szállításra és a tárolásra.

Telephelyek:

IH Rendezvényközpont (6721 Szeged, Felső Tisza-part 2.)

Belvárosi Mozi (6720 Szeged, Vaszy Viktor tér 3.)

Újszegedi Partfürdő Kemping és Apartman (6726 Szeged, Közép kikötő sor 1-3.)

D2 Ifjúsági és Médiaközpont (6720 Szeged, Dózsa Gy. u. 2.)

Senior Center (6724 Szeged, Eszperantó u. 1.)

Szegedi Televízió (6720 Szeged, Kiss Ernő u. 3.)

1.2. Személyi hatálya

A Tűzvédelmi Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. állományába tartozó munkavállalókra, (tanulókra) az ideiglenesen vagy állandó jelleggel foglalkoztatott dolgozókra, még akkor is, ha a Intézményen kívül végzik a munkát, valamint az intézmény területén bármilyen céllal tartózkodó vagy tevékenységet végző (szállító, javító, karbantartó, szolgáltatást igénybe vevő, ellenőrző, szerződésben levő más vállalkozás, vállalat, stb.) személyére.

1.3. Időbeni hatálya

A Tűzvédelmi szabályzat időbeni hatálya 2018. március 29.-től (a hatálybalépés időpontjától) visszavonásig terjed ki.

Egyidejűleg a korábban kiadott Tűzvédelmi Szabályzat hatályát veszti.

1.4. Tárgyi hatálya

Jelen szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. területén végzett minden olyan tevékenységre és tárolásra, melyekből a körülmények kedvezőtlen összejátszása során tűz keletkezésére lehet számítani.

1.5. Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. tűzvédelmi jellemzői

Megnevezése: Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.

Címe: 6721 Szeged, Felső Tisza-part 2.

Vezető: Jávorszky Iván ügyvezető igazgató

Telefon: +36-62/423-638

Fax: +36-62/423-641

Rendeltetése: Rendezvényközpont

Alapterület: 2291 m^2

Szintek száma: 3

Kockázati osztály: Közepes Kockázat (KK)

Befogadóképesség: 990 fő

GPS koordináta: 46° 15' 21,7" N 20° 09' 28,1 " E

Tűzjelző: Telepített (részben)

Tűzoltó technikai eszközök: 11 db tűzoltó készülék

Létesítményi tűzoltóság: Nem kötelezett

Tűzvédelmi szolgáltató: Tóth István tűzvédelmi főelőadó (tel :+36-20/385-49-78)

2 A tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatainak és kötelezettségeinek meghatározása.

2.1 Ügyvezető igazgató:

2.1.1. Tűzvédelmi Szabályzatban rögzíti az Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. sajátosságait figyelembe vevő tűzvédelmi rendelkezéseket, annak végrehajtásának módját, a tűzvédelmi oktatás, vizsgáztatás rendjét.

2.1.2. Közvetlen munkahelyén meghatározza az alkalmi tűzveszélyes munka végzésének feltételeit.

2.1.3. Gondoskodik a jogszabályokban és kötelezően alkalmazandó szabványokban meghatározott – az intézményre vonatkozó - tűzvédelmi követelmények megtartásáról.

2.1.4. Az éves pénzügyi tervben biztosítja a tűzvédelmi feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet.

2.1.5. Intézkedik a tűzvédelmi hiányosságok megszüntetéséről, ellenőrzi azok végrehajtását és dokumentálását.

2.1.6. Biztosítja a tűzvédelmi hatósági ellenőrzés lehetőségét.

2.1.7. Kiadja a tűzvédelmi szabályzatot és gondoskodik róla, hogy a munkavállalók megismerjék, elsajátítsák azt.

2.1.8. Meghatározza a vezetők a munkavállalók tűzvédelmi feladatait.

2.1.9. Gondoskodik a munkavállalók rendszeres tűzvédelmi oktatásáról.

2.1.10. Részt vesz a tűzvédelmi szemléken.

2.1.11. Folyamatosan biztosítja a gazdálkodó szervezet tűzbiztonságához szükséges pénzügyi, személyi, tárgyi feltételeket.

2.1.12. A létesítmény területén történt tűzeseteket, még a tűzoltóság közreműködése nélkül eloltottakat is, köteles a tűzoltóságnak bejelenteni.

2.2 A Létesítmény vezetők- Műszaki - Művészeti vezető általános /Vezetők/:

2.2.1. Az alkalmazott technológiákra, feladatokra meghatározott tűzvédelmi utasítások betartása illetve betartatása.

2.2.2. Gondoskodik az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatok, ellenőrzések, karbantartások megrendeléséről, elvégzéséről, nyilvántartásáról, feltárt hiányosságok megszüntetéséről.

2.2.3. Tűzvédelmi ellenőrzéseket, bejárásokat végez, végeztet.

2.2.4. A munkavállalóit, alvállalkozóit rendszeresen ellenőrzi, ellenőrizteti.

2.2.5. Szemle keretében személyesen is meggyőződik a tűzvédelmi feltételek megteremtéséről, annak javítására tett intézkedések hatékonyságáról.

2.2.6. Felelős a munkahely rendjéért, tisztaságáért, a tűz- és robbanásveszélyes anyagok raktározásának, tárolásának előírás szerinti végrehajtásáért, a dohányzás és nyílt láng használata tilalmának megtartásáért.

2.2.7. Felelős hogy a vezetése alatt álló területen a munkavégzés során a közlekedési út, a tűzoltó-felszereléshez vezető út szabad legyen.

2.2.8. Köteles az irányítása alá tartozó területen a tűzvédelmi feladat ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételt biztosítani, a munkát úgy megszervezni, hogy a tűzvédelmi előírás végrehajtást nyerjen.

2.2.9. Köteles rendszeresen beszámolni munkájáról és tájékoztatni felettesét azokról a gátló körülményekről, mulasztásokról, melyek a tűzvédelmi szabályzatban előírtak végrehajtását akadályozzák.

2.2.10. Feladata a saját és beosztottaik egészségének és testi épségének, továbbá az anyagi károkat okozó események megelőzése céljából a biztonságos munkafeltételek kialakítása, a munkabiztonsági előírások (törvények, rendeletek, jogszabályok) megismerése, betartása és betartatása.

2.2.11. Köteles ellenőrizni a munkavállalóktól megkövetelni a munkára alkalmas állapotát.

2.2.12. Ellenőrzi, hogy a munkavállaló rendelkezik-e a munka elvégzéséhez szükséges szakmai ismeretekkel.

2.2.13. Köteles a munkavégzést azonnal leállítani, és haladéktalanul intézkedést foganatosítani, az esemény megszüntetése érdekében, ha tűz vagy tűzveszély áll fenn.

2.2.14. Feladata a vezetése alatt álló munkaterületeken az előírásoknak megfelelő mennyiségű és az ott keletkezhető tűz leküzdésére alkalmas tűzoltó eszközt a helyszínen tartani.

2.2.15. Gondoskodik arról, hogy a munkahelyen felesleges, vagy tüzet okozható tárgy, felszerelés ne legyen, a tűzoltó felszerelés, eszköz, készülék állandóan a kijelölt helyen legyen, és azt csak tűz oltására használják.

2.2.16. Gondoskodik az előírt rendszeres tűzvédelmi oktatások megtartásáról, annak bizonylatolásáról.

2.2.17. Gondoskodik az új dolgozó munkába lépését követő tűzvédelmi oktatásáról.

2.2.18. Biztosítja és kötelezi a részvételt az irányítása alá tartozó munkavállalók számára az előírt időközönkénti tűzvédelmi oktatásokon, vizsgákon.

2.2.19. Megköveteli a munkavállalóktól a tűzvédelmi oktatáson való aktív részvételt.

2.2.20. Gondoskodik a bekövetkezett rendkívüli események bejelentéséről, kivizsgálásáról, a hasonló esetek megelőzésére szolgáló intézkedések kidolgozásáról és végrehajtásáról.

2.2.21. Köteles gondoskodni a tűzvédelmi berendezés, készülék, felszerelés, technikai eszköz állandóan üzemkész állapotáról, időszaki ellenőrzéséről.

2.2.22. Köteles a tűzvédelmi eszközök pótlására intézkedést foganatosítani.

2.2.23. Köteles biztosítani az oltóvizet és egyéb előírt oltóanyagokat.

2.2.24. Köteles eltiltani a munkavégzéstől azt a munkavállalót aki:

2.2.24.1. Munkavégzésével saját és mások testi épségét veszélyezteti, illetve tevékenységének következménye lehet tűz, vagy más rendkívüli esemény,

2.2.24.2. Nem ismeri a tűzvédelmi szabályzat rá vonatkozó rendelkezéseit, mindaddig amíg azt el nem sajátítja.

2.2.24.3. Figyelmeztetés ellenére sem vesz részt a tűzvédelmi oktatáson, valamint vizsgán.

2.2.25. Kötelesek az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedést foganatosítani.

2.2.26. Tűz esetén, a tűzoltóság megérkezéséig irányítja a tűz oltását, a személyek mentését (eltávolítását) menekítését, az éghető anyagok mentését.

2.2.27. Feladata közreműködni a rendkívüli események kivizsgálásánál.

2.2.28. Hatáskörén belül a tűzvédelmi fegyelem növelése érdekében anyagi-erkölcsi, illetve fegyelmi hatáskörén belül a büntetés eszközeit alkalmazni jogosult.

2.2.29. AZ Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. területén tartózkodó vendégek, látogatók figyelmét a létesítménybe érkezéskor, tartózkodáskor - amennyiben az szükségessé válik - a tűzvédelmi előírások betartására fel kell hívni.

2.2.30. A tűzvédelmi előírások betartását - külön felhívás nélkül - a vezető beosztású személyek kötelesek rendszeresen ellenőrizni, a feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedést tenni, illetve kezdeményezni.

2.2.31. A tűzvédelem egyszemélyi felelős vezetője a létesítmény megbízott vezetője, illetve távolléte esetén helyettese.

2.2.32. Helyettes: Kolonics Erika létesítmény és művészeti vezető Bereczki Béla műszaki vezető

2.2.33. A vezetőn túl minden szintű vezető beosztású személy és dolgozó felelős a munkaköre alá tartozó helyiségek, munkafolyamatok tűzvédelmének biztosításáért, fejlesztéséért, fent leírt jogszabályokban foglalt tűzvédelmi előírások minden külön felszólítás nélküli végrehajtásáért, végrehajttatásáért, illetve

betartásáért, betartatásáért, ezek rendszeres ellenőrzéséért, a felmerülő hiányosságok felszámolásáért.

2.2.34. A feladatokat munkaköri leírásokban, személyre szóló megbízási szerződésben és jelen szabályzatban van rögzítve.

2.3 Dolgozók:

2.3.1. Minden dolgozó köteles a munkahelyre és a munkavégzésre előírt és a szabályzatban foglalt tűzvédelmi követelményeket, szabályokat elsajátítani és azokat a munkavégzés közben betartani.

2.3.2. Köteles a tűzvédelmi oktatáson részt venni.

2.3.3. Köteles minden gépet, berendezést, eszközt a kezelési utasításban szereplő biztonsági szabályok betartása mellett, rendeltetésszerűen használni, üzemeltetni.

2.3.4. Köteles a számára előírt munkaruhát és védőeszközöket használni.

2.3.5. Köteles a munkahelyén rendet, tisztaságot tartani és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

2.3.6. Köteles a munkaterületén lévő tűzoltó felszerelések, készülékek használatát, kezelését elsajátítani.

2.3.7. Munkahelyén rendet, tisztaságot tartani, és minden olyan körülményt megszüntetni, amely tüzet okozhat.

2.3.8. Amennyiben tűz- vagy robbanásveszélyt észlel, köteles azt megszüntetni, közvetlen munkahelyi vezetőjének azonnal jelenteni.

2.3.9. A munkahelyen a készenlétbe helyezett tűzoltó készülékeket, felszereléseket, eszközöket a szabályzatban foglaltak szerint használni.

2.3.10. A szabályzatban előírt időszakonként köteles részt venni az általános, munkahelyi, ismétlődő tűzvédelmi oktatáson, képzésen, vizsgán. A tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványt köteles megőrizni, szükség esetén azt a munkavégzés során az ellenőrző szerv rendelkezésére bocsátani.

2.3.11. A kijelölt menekülési útvonalakat, ajtókat, átjárókat köteles folyamatosan használható állapotban tartani (eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad).

2.3.12. Munkahelyén az anyagtárolásra vonatkozó előírásokat köteles maradéktalanul betartani.

2.3.13. Minden dolgozónak kötelessége, hogy mindent megtegyen a tűz megelőzése érdekében, illetve a tűz oltásában a tőle elvárható módon működjön közre.

2.3.14. Ha a létesítményben vagy szabadtéren tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, a Tűzriadó tervnek megfelelően riasztania kell a létesítményben tartózkodókat, valamint köteles telefonon a területileg illetékes tűzoltó-parancsnokságot és közvetlen munkahelyi vezetőjét azonnal értesíteni.

2.3.15. Esetleges tűz esetén valamennyi dolgozó köteles a tűzoltásban részt venni, és a következő teendőket ellátni:

2.3.15.1. a tűzesetet jelezni, a tűzriadó tervben a riasztásra előírt feladatot végrehajtani,

2.3.15.2. a helyszínre érkező tűzoltóság munkáját segíteni,

2.3.15.3. a tűzoltást közvetlen részvételével és minden rendelkezésre álló eszközzel előmozdítani, a veszélybe került munkatársak mentését megkísérelni,

2.3.15.4. a tűzoltás vezetőjének rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtani,

2.3.15.5. amennyiben a tűzoltás nem lehetséges, az ajtók, ablakok, tűzgátló szerkezetek bezárásával késleltessék, illetve akadályozzák meg a tűz továbbterjedését,

2.3.15.6. a tűzoltást követően a tűzvédelmi vezető irányítása mellett kötelesek részt venni az elhárításban.

2.4. A létesítmény területén szakipari, karbantartási munkát végző idegen vállalat, vállalkozó dolgozói

2.4.1. A külső cég dolgozói számára a munkaterületet biztosítani kell. A munkaterület átadásánál tájékoztatást kell adni a közművek kapcsolóinak, elzáró szerelvényeinek helyéről, az alkalmazható és a munkaterület közelében található kézi tűzoltó-készülékekről, a tűzjelzés lehetőségeiről.

2.4.2. A munkaterület tűzvédelmére vonatkozó előírásokat, intézkedéseket megállapodásban, szerződésben részletesen rögzíteni kell.

2.4.3. A tűzvédelmi feladatok felelőseként mindenkor a felvonuló szervezet, vállalkozás helyi vezetőjét kell megnevezni és a szerződésben rögzíteni, illetve a munkaterület átadását a helyszínen dokumentálni kell.

2.5. A tűzvédelmi szervezet felépítése, feladata, működési és irányítási rendje, finanszírozása

2.5.1. A létesítmény tűzbiztonsága érdekében az intézmény külső tűzvédelmi szolgáltatás igénybevételével gondoskodik a tűzvédelem személyi feltételek biztosításáról.

2.5.2. Az intézménynél tűzvédelmi feladatot ellátó külső tűzvédelmi szolgáltató képesítése feleljen meg jelen szabályzatban foglaltaknak. A mindenkor megbízott külső tűzvédelmi szolgáltató tűzvédelmi képesítését igazoló okirat másolati példányát a tűzvédelmi iratgyűjtőben kell elhelyezni.

2.5.3. A külső tűzvédelmi szolgáltatás igénybevételének feltételeit (feladat, működés, irányítás rendje, finanszírozás) jelen szabályzatban foglaltakon túl, külön megbízási szerződésben kell rögzíteni.

2.5.4. A tűzvédelem és a tűzvédelmi szervezet finanszírozását a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. biztosítja.

2. 6. Külső tűzvédelmi szolgáltató feladatai, kötelességei

2.6.1. Tevékenységét az ügyvezető igazgató és a vezetők irányításával látja el, köteles az intézmény vezetőjére háruló tűzvédelmi feladatok teljesítéséhez szakmai javaslatot kidolgozni, intézkedést kezdeményezni.

2.6.2. Tevékenysége során különös hangsúlyt helyez a tűzjelzés, a kiürítés, tűzszakaszolás és a tűzoltás feltételeinek működőképes biztosítására.

2.6.3. Elkészíti a Tűzvédelmi Szabályzatot és naprakészen tartja azt.

2.6.4. Kidolgozza a Tűzriadó Tervet és naprakészen tartja azt.

2.6.5. Értékeli a létesítmény tűzvédelmi helyzetét (személyi, tárgyi feltételek), kidolgozza a tűzbiztonsági koncepciót.

2.6.6. A tűzvédelmi problémák megoldását kezdeményezi, javaslatot, véleményt készít.

2.6.7. A beruházások során (építmény létesítése, bővítése, új technológia stb.) érvényesíti a tűzvédelmi szempontokat (tervezőknek adatszolgáltatás, tervegyeztetés, kivitelezés ellenőrzése, átadás-átvétel).

2.6.8. A munkavállalók tűzvédelmi oktatását, rendszeres továbbképzését megszervezi, végrehajtja, dokumentálja a szabályzat előírásai szerint.

2.6.9. Nyilvántartja a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakat, munkaköröket, gondoskodik az érintettek rendszeres továbbképzésének, valamint az új belépők tűzvédelmi szakvizsgáztatásának megszervezéséről.

2.6.10. A tűzriadó tervben foglaltak évenként egyszeri gyakoroltatását megszervezi, végrehajtatja, dokumentálja.

2.6.11. Az intézményen belül időszakosan ellenőrzi a tűzvédelmi jogszabályokban és szabványokban, a hatósági határozatokban, a szabályzat eseti előírásaiban foglaltak érvényesülését.

2.6.12. A tűzvédelmi szabálytalanságokat jelzi az ügyvezető igazgatónak vagy megbízottjának.

2.6.13. Közreműködik az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység előzetes egyeztetésében, és a tevékenység írásbeli feltételeinek meghatározásában.

2.6.14. A intézmény szakembereivel részt vesz a létesítmény területén keletkezett tűzeset körülményeinek feltárásában, a tapasztaltak alapján kezdeményezi a technológia módosítását, a védelem kiegészítését, az eseti előírások pontosítását.

2.6.15. Nyilvántartja a tűzvédelmi előírásokat (jogszabályok, szabványok) és jelzi a változásokat.

2.6.16. Ellenőrzési hatásköre - tűzvédelmi vonatkozásban - a létesítmény egész területére kiterjed.

3 Értelmező rendelkezések, fogalmak a tűzvédelmi szabályzatok alkalmazásában

3.1. *Tűz (tűzeset):* az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi javakra, illetve azokban károsodást okoz.

3.2. *Tűzmegelőzés:* a tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására, illetőleg a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során megtartandó tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások rendszere és az azok érvényesítésére irányuló tevékenység;

3.3. *Tűzoltási feladat:* a veszélyeztetett személyek mentése, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi javak védelme, a tűz eloltása és a szükséges biztonsági intézkedések megtétele, továbbá a tűz közvetlen veszélyének elhárítása.

3.4. *Műszaki mentés:* természeti csapás, baleset, káreset, rendellenes technológiai folyamat, műszaki meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása vagy egyéb rendkívüli esemény által előidézett veszélyhelyzet során az emberélet, a testi épség és az anyagi javak védelme érdekében végzett elsődleges beavatkozói tevékenység.

3.5. *Tűzvédelmi szabályzatok:* a tűzvédelemre vonatkozó általános szabályok és a helyi sajátosságokat tükröző konkrét, különböző szintű szabályozások összessége az érvényes jogszabályok keretein belül.

3.6. *Alapterület:* a gépek és a berendezések esetében ezek függőleges vetülete által meghatározott terület. Szabadtéri tárolóknál a raktározásra kijelölt térrész oldalhatárain belüli terület. Az épületszerkezettel részben vagy egészben közrefogott helyiség, vagy tér vízszintes vetületben számított belső területe (nettó alapterület).

3.7. *Állandó tűzterhelés:* a beépített éghető anyagok és épületszerkezetek tömegéből származó tűzterhelési érték.

3.8. *Normatív tűzterhelés:* bizonyos rendeletetésű helységekre, helyiségcsoportokra a tűzvédelmi tervezésben alkalmazható, statisztikai felmérésen alapuló időleges tűzterhelési érték.

3.9. *Időleges tűzterhelés:* az adott helyiségben, tűzszakaszban található éghető anyagok és berendezések (bútor, textília, technológiai berendezés, megmunkált termékek, azok előkészített anyaga, raktározott anyagok, csomagoló anyagok) tömegéből származó tűzterhelési érték.

3.10. *Cselekvőképességükben korlátozott személyek:* akik koruknál (0–10 éves korig, vagy 80 év felett fizikai állapotától függetlenül), vagy szellemi állapotuknál fogva veszélyhelyzetre nem tudnak megfelelően reagálni.

3.11. *Elsődleges épületszerkezetek:* azok a szerkezeti elemek, amelyek az épület állékonyságát, tűzbiztonságát biztosítják (függőleges és vízszintes teherhordó szerkezetek, tűzgátló szerkezetek, menekülési útvonalakat határoló szerkezetek és azok szigetelése, burkolata is).

3.12. *Másodlagos épületszerkezetek:* azon szerkezetek, melyek nem tartoznak az elsődleges szerkezetek körébe.

3.13. *Hatékony szellőztetés:* ahol az adott térben a szellőzés biztosítja, hogy az éghető gázok, gőzök, porok koncentrációja ne érje el az alsó robbanási határérték 20%-át.

3.14. *Kiürítés:* a tűz által veszélyeztetett helyiségben, tűzszakaszban, épületben lévő személyek eltávozása (eltávolítása).

3.15. *Kiürítési időtartam:* a kiürítésre számításba vett időtartam.

3.16. *Kiürítési terv:* a kiürítés számítást és az épület szintenkénti alaprajzán feltüntetett menekülési útvonalakat tartalmazó dokumentáció.

3.17. *Kiürítési útvonal:* a kiürítésre számításba vett útvonal, mely a veszélyeztetett helyiség, helyiségcsoport elhagyásának útvonalából (kiürítés első szakasza), valamint a veszélyeztetett tűzszakasz, építmény elhagyásának (kiürítés második szakasza) útvonalából áll.

3.18. *Közvetlen tűz- vagy robbanásveszély:* az égés feltételei közül egy kivételével mindegyik adott, és várható, hogy a hiányzó égési feltétel bármelyik pillanatban létrejöhet, ezáltal nem kívánt tűz vagy robbanás következhet be.

3.19. *Menekülési útvonal:* a veszélyeztetett tűzszakasz elhagyásának útvonala (kiürítés második szakasza).

3.20. *Mértékadó tűzállósági határérték-követelmény:* az egyes épületszerkezetekre a tűzterhelés alapján számító módszerrel meghatározott tűzállósági határérték.

3.21. *Mértékadó tűzszakasz:* létesítményben a legtöbb oltóvizet igénylő tűzszakasz alapterülete.

3.22. *Mozgásukban és/vagy cselekvőképességükben korlátozott személyek elhelyezésére szolgáló épület:* olyan épület, amely rendeltetését tekintve kifejezetten erre a célra szolgál (pl. óvoda, bölcsőde, szociális otthon). A csak járó betegek ellátását szolgáló épületek nem tartoznak ide.

3.23. *Mozgásukban korlátozott személyek:* akik fizikai állapotuk miatt, vagy valamennyi környezeti hatás érzékelésére való képtelenségük (vakok és gyengén látók) miatt veszélyhelyzet esetén a szükséges cselekvést megfelelően gyorsan nem tudják végrehajtani.

3.24. *Tűzállósági fokozat:* egy építmény egészére, illetve esetenként egyes tűzszakaszaira vonatkozó olyan kategória, amely meghatározza az épületszerkezetek tűzvédelmi követelményeit az építmény/tűzszakasz tűzveszélyességi osztálya, szintszáma, esetenként rendeltetése és tűzterhelése alapján.

3.25. *Tűzoltási felvonulási terület:* e rendeletben meghatározott az építmények tűzoltására, mentésre szolgáló a homlokzat előtt létesített, megfelelő teherbírású, szilárd burkolatú, legalább két nyomvonal szélességű terület (út) – amelynek méretét a tűzvédelmi szakhatóság állapítja meg –, s amely a tűzoltás technikai eszközeinek (emelőkosaras gépjármű, gépezetes létra, gépjárműfecskendő), és a tűzoltóegységek a rendeltetésszerű működésének feltételeit biztosítja.

3.26. *Tűzoltási felvonulási út:* a tűzoltási felvonulási terület megközelítésére szolgáló megfelelő teherbírású, szilárd burkolatú, legalább két nyomvonal szélességű, a tűzoltógépjárművek közlekedésére alkalmas út.

3.27. *Tűzoltó technikai eszköz, felszerelés:* az épületekben, építményekben telepített, a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a beavatkozás könnyítésére és a tűzkár csökkentésére, valamint a tűz terjedésének megakadályozására alkalmazott berendezés, illetőleg a tűzoltóság által a tűzoltáshoz, műszaki mentéshez használatos felszerelések.

3.28. *Tűzszakasz:* az építmény vagy szabadtér tűzvédelmi szempontból meghatározott olyan önálló egysége, amelyet a szomszédos egységektől – meghatározott tűzvédelmi osztályú és tűzállósági határértékű – tűzgátló szerkezetek és a jogszabályban előírt tűztávolságok választanak el.

3.29. *Tűztávolság:* építmények és építmények, építmények és szabadterek vagy szabadterek és szabadterek egymás közötti legkisebb távolságának vízszintes vetülete.

3.30. *Tűzveszélyességi osztály:* veszélyességi övezetek, helyiségek, helyiségcsoportok (tűzszakaszok), épületek, műtárgyak, létesítmények besorolására meghatározott kategória a bennük folytatott tevékenység során előállított, feldolgozott, használt vagy tárolt anyagok jellemzői, valamint az alkalmazott technológiai folyamat tűzveszélyessége, egyes esetekben – (lakó- és közösségi épületek) – a rendeltetés alapján.

3.31. *Tűzveszélyes tevékenység:* az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, vagy nyílt lánggal, továbbá gyújtóforrásként számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással jár.

3.32. *Vonatkozó műszaki követelmény:* hazai és Európai Uniós szabványok és normák összessége.

4. Tűzveszélyességi osztályba sorolás

A tűzvédelmi követelményeket az anyagok tűzveszélyességi osztálya, a kockázati egység kockázati osztálya, az épület, az önálló épületrész és a speciális építmény mértékadó kockázati osztálya alapján kell megállapítani.

4.1. Anyagok tűzveszélyességi osztálya

4.1.1. Robbanásveszélyes osztályba tartozik

a) a kémiai biztonságról szóló törvény szerint robbanó, fokozottan tűzveszélyes, tűzveszélyes, kismértékben tűzveszélyes anyag és keverék,

b) az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja 21 °C alatt van vagy nyílttéri lobbanáspontja legfeljebb 55 °C, vagy üzemi hőmérséklete nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont 20 °C-kal csökkentett értéke,

c) az éghető gáz, gőz, köd,

d) az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez és

e) az e rendelet hatálybalépése előtt „A" vagy „B" tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.

4.1.2. Tűzveszélyes osztályba tartozik

a) a szilárd éghető anyag, ha nem tartozik robbanásveszélyes osztályba,

b) a legalább 50 °C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolajok, petróleum,

c) az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 55 °C felett van, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb,

d) az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével,

e) a vonatkozó műszaki követelmény szerinti eljárással meghatározott, 150 °C-nál magasabb gyulladási hőmérsékletű B-F tűzvédelmi osztályú építőanyag,

f) az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb és

g) az e rendelet hatálybalépése előtt „C" vagy „D" tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.

4.1.3. Nem tűzveszélyes osztályba tartozik

a) a nem éghető anyag,

b) az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú építőanyag és
c) az e rendelet hatálybalépése előtt „E" tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.

4.1.4. A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál a fejezet alapulvételével a tevékenység során előállított, feldolgozott, használt, szállított vagy tárolt anyagok fizikai és kémiai tulajdonságait, a technológiák tűzveszélyességének jellemzőit, illetőleg a rendeltetés szerinti tevékenységet, valamint a kapcsolódó kötelezően alkalmazandó jogszabályba foglalt előírásokat kell figyelembe venni.

5. Létesítményi tűzoltóság

5.1.1. A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. nincs kötelezve létesítményi tűzoltóság fenntartására.

6. A használatra vonatkozó tűzvédelmi szabályok

6.1. A használat általános tűzvédelmi szabályai

2.3.16. A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni.

2.3.17. A tűzoltó vízforrások, falitűzcsapok akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell.

2.3.18. A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad.

6.2. Tűzveszélyes tevékenység

6.2.1. Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol tüzet, vagy robbanást okozhat.

6.2.2. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.

6.2.3. A tevékenységet közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosságkor a munkavégzésre való utasítás nem adható ki.

6.2.4. Ha az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző magánszemély azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges.

6.2.5. A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.

6.2.6. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell:

- a tevékenység időpontját, helyét, leírását,
- a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében - a bizonyítvány számát,
- valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.

6.2.7. Jogszabályban meghatározott szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

6.2.8. Tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző - szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles biztosítani.

6.2.9. A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző, valamint az tevékenységet végző magánszemély, az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

6.2.10. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

6.2.11. A munka végzésére közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének, vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.

6.2.12. Az írásos engedély formanyomtatvány, melyet minden esetben két példányban kell kiállítani. Eredeti példányát a munkát végző csoportvezető, vagy közvetlenül a munkát végző személy kapja, a második példány az engedélyezőé marad! (tűzveszélyes tevékenységhez szükséges formanyomtatvány-minta a mellékletek között található.)

6.2.13. A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni.

6.2.14. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében – a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.

6.2.15. Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

6.2.16. A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezésig a munkát elrendelő – szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani.

6.2.17. A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

6.2.18. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet

okozhat.

6.2.19. A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.

6.2.20. A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad.

6.2.21. Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

6.3. Dohányzás

6.3.1. Az Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. létesítményeiben tilos a dohányzás!

6.3.2. Dohányozni csak a szabadtérben kijelölt dohányzó helyeken lehet.

6.4. Tárolás szabályai

6.4.1. Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes, vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.

6.4.2. A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot - ha azt nem nyomástartó edényzetben hozták forgalomba - a tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni.

6.4.3. A területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.

6.5. A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolásai előírásai

6.5.1. Robbanásveszélyes osztályú anyag nem tárolható az építményben.

6.6. Tűzoltási út, terület és egyéb utak.

6.6.1. A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.

6.6.2. Az villamos berendezés kapcsolója, a közmű nyitó- és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó szivattyúnak, valamint hő- és füstelvezető kezelőszerkezetének, nyílásainak, továbbá a tűzvédelmi berendezés, felszerelés és készülék hozzáférésének, megközelítésének lehetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

6.7. Tüzelő-, fűtőberendezések

6.7.1. Az égéstermék-elvezetővel rendelkező tüzelő- és fűtőberendezés csak a teljesítményének megfelelő, illetőleg arra méretezett kéményhez csatlakoztatható.

6.7.2. Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, illetőleg használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.

6.7.3. Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad használni.

6.7.4. Az éghető gázzal üzemeltetett tüzelő-, illetőleg fűtőberendezés, készülék működtetése alatt, meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.

6.7.5. A tüzelő-, fűtőberendezés felügyeletét csak a berendezés működését ismerő és arra alkalmas személyre szabad bízni.

6.7.6. A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

6.7.7. A gyártó, vagy külföldi termékek esetében a forgalomba hozó a fogyasztók részére köteles meghatározni a tüzelő-, a fűtő- és a hozzá csatlakozó hőhasznosító berendezés használatára és karbantartására vonatkozó tűzvédelmi követelményeket, valamint a berendezéstől megtartandó távolságokat. Az üzemeltető, vagy a berendezés kezelésével megbízott köteles a használati (kezelési) utasításban foglaltakat megtartani, a berendezést annak megfelelően üzemeltetni.

6.7.8. A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztosítás nélküli gáz- és olajtüzelésű berendezésben a tüzelést meg kell szüntetni. A munkahely elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről.

6.7.9. A létesítmény fűtését központi gázkazánnal és radiátorokkal oldják meg.

6.8. Csatornahálózat

6.8.1. Éghető gázt, gőzt vagy folyadékot, valamint az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, illetőleg vízzel vegyi reakcióba lépő és éghető gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni nem szabad.

6.8.2. Abban a létesítményben, ahol a szenny- és csapadékvíz éghető folyadékot (gázt, gőzt) tartalmazhat, a csatornahálózatot berobbanás ellen - az üzemeltetés zavartalanságának biztosításával - vízzárral szakaszokra kell bontani.

6.9. Gépi berendezés

6.4.1. A tűzveszélyes gépeket a gyártó, - külföldi termék esetében - a forgalomba hozó a biztonságos használatra vonatkozó technológiai, illetőleg kezelési utasítással köteles ellátni.

6.4.2. A forgó, súrlódó gépalkatrésznél és tengelynél tűzveszélyt jelentő felmelegedést meg kell előzni.

6.10. Villamos berendezés

6.10.1. Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.

6.10.2. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Ezen alcím szempontjából kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.

6.10.3. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.

6.10.4. Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijárati útvonalak időleges, vagy tartós használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne legyen látható.

6.10.5. A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a *naptári napot* kell figyelembe venni.

6.10.6. A telep-, vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás, vagy rendeltetésváltáskor a helyiségben, épületben elhelyezett, szerelt villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője a tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg.

6.10.7. A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.

6.10.8. A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázása.

6.10.9. A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzemeltető nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.

6.11. Villámvédelem felülvizsgálata

6.11.1. Az Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. épületére villámvédelmi rendszer lett kiépítve.

6.11.2. A villámvédelmi berendezést nemzeti szabványok szerint kell létesíteni és felülvizsgálni.

6.11.3. A villámvédelmi berendezést, ha jogszabály, illetve nemzeti szabvány másként nem rendelkezik

a) a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,

b) egyéb esetben legalább 6 évenként,

6.11.4. Azoknál az épületeknél, szabadtereknél, technológiai folyamatoknál, illetve berendezéseknél, ahol a sztatikus feltöltődés tüzet vagy robbanást okozhat, a megfelelő védelemről nemzeti szabvány szerint kell gondoskodni.

6.12. Járművek

2.1.13. Több gépjármű tárolása esetén azokat úgy kell elhelyezni, hogy a gépjárművek ajtajai legalább az egyik oldalon teljes szélességükben

nyithatók legyenek, az egymás mögött álló gépjárművek között pedig legalább 0,80 méter távolságot kell megtartani.

2.1.14. Járművek tárolása a közterületei parkolókban van lehetőség.

6.13. Biztonsági jelzések

6.13.1. Kívülről vagy belülről megvilágított magasan, vagy ha nem lehetséges, középmagasan elhelyezett menekülési jeleket kell létesíteni

- az AK, KK és MK osztályú épület menekülési útvonalán vagy
- a 100 fő feletti befogadó képességű helyiségben.
- Alacsonyan telepített menekülési jeleket kell létesíteni - a füstmentes lépcsőházak kivételével - a magasan telepített biztonsági jelek kiegészítéseként
- az 1000 fő feletti befogadóképességű helyiség menekülési útvonalán vagy
- ahol e rendelet előírja.

6.13.2. A menekülési jelek megvilágításának a használat időtartama alatt folyamatos üzeműnek kell lennie abban az épületrészben, ahol a menekülő személyek nem rendelkeznek helyismerettel.

6.13.3. Kívülről vagy belülről megvilágított, vagy utánvilágító, megfelelő tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni az elhelyezett

- tűzoltó készülékeket,
- fali tűzcsapokat, tűzcsapszerelvény-szekrényeket, a száraz oltóvízvezeték betáplálási és vízkivételi pontjait,

6.13.4. A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett legalább 1,8 méteres magasságban, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen felismerhetőek legyenek

- A tűzvédelmi jel rögzítési magassága

- A menekülési jelek elhelyezése

6.13.5. A kijárati és vészkijárati ajtót az ajtó fölé, vagy ha arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó mellett menekülési jellel kell megjelölni. A menekülési jelet tilos az ajtóra szerelni. A pánikrúddal ellátott ajtókon jelölni kell azok nyitási mechanizmusát a kezelésükre utaló biztonsági jellel.

- A biztonsági jelek elhelyezésének változatai

Ábra	Leírás
1. Típus	Sík jel fallal párhuzamos felszerelése.
2. Típus	Falra merőlegesen szerelt kétoldalas jel.
3. Típus	Mennyezetre függesztett, kétoldalas jel.
P. Típus 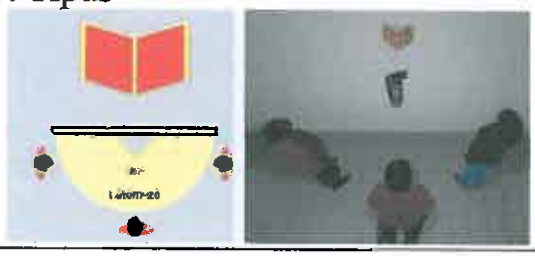	Panoráma jel, ez biztosítja a legjobb láthatóságot.

6.14. Tűzoltó készülékek

6.14.1. Tűzoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségeket az OTSZ 16. mellékletben foglalt 1. táblázata tartalmazza.

6.14.2. Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani

a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,

b) ahol e rendelet előírja és

c) jogszabályban előírt esetekben az OTSZ 16. mellékletben foglalt 2. táblázata szerint.

6.14.3. A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

6.14.4. Legalább 2 kg töltettömegű, vízalapú tűzoltó készülékek esetén legalább 2 l töltettérfogatú tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.

6.14.5. A 9 db legalább 34 A 183 B C oltásteljesítményű tűzoltókészüléket kell biztosítani.

6.14.6. A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék

a) az előírt készenléti helyen van-e,

b) rögzítése biztonságos-e,

c) látható-e,

d) magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e,

e) használata nem ütközik-e akadályba,

f) valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e,

g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,

h) fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e,

i) karbantartása esedékes-e,

j) készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és

k) állapota kifogástalan, üzemszerű-e.

6.14.7. A készenlétben tartó ellenőrzések elvégzéséről a karbantartó köteles gondoskodni.

6.15. Falitűzcsap

6.15.1. Minden falitűzcsap szekrényt rendszeresen (legalább fél évente) a karbantartónak üzembentartó ellenőrzést kell elvégezni, aminek keretében az alábbiakat kell vizsgálnia:

- a kijelölt helyen van-e elhelyezve
- nincs-e eltorlaszolva, és a rajta lévő használati utasítás jól olvasható-e
- nyilvánvaló hiba, korrózió vagy szivárgás jeleli mutatkoznak-e

6.15.2. Az ellenőrzés eredményét üzemeltetési naplóban kell rögzíteni.

6.16. Ellenőrzési feladatok

6.16.1. Villamos táplálású menekülési útirányt jelző lámpatestek felülvizsgálata

- Havi rendszerességgel ellenőrizni kell a Villamos táplálású menekülési útirányt jelző lámpatestek működőképességét, tiszta állapotát.
- Az ellenőrzést dokumentáltan kell elvégezni
- Az elvégzésért felelős személy: Műszaki vezető

6.16.2. Tűzoltó készülékek üzembentartói ellenőrzése

- A tűzoltó készülékeket az üzembentartónak legalább negyedévente ellenőrizni kell.
- Az ellenőrzést dokumentáltan kell elvégezni
- Az elvégzésért felelős személy: Műszaki vezető

6.16.3. Tűzjelző rendszer üzembentartói ellenőrzése

- A Tűzjelző rendszer üzembentartói ellenőrzést az Műszaki vezető feladata elvégezni
- Naponta ellenőrizni kell a tűzjelző berendezés hibajelzését és állapot jelzését
- Havonta és negyedévente ellenőrizni kell a tűzjelző berendezés működését befolyásoló körülményeket
- Az elvégzésért felelős személy: Műszaki vezető

6.16.4. Falitűzcsapok üzembentartói ellenőrzése

- A Falitűzcsapokat az üzembentartónak legalább félévente ellenőrizni kell.

- Az ellenőrzést dokumentáltan kell elvégezni
- Az elvégzésért felelős személy: Műszaki vezető

6.17. Tűzjelző központ ellenőrzésével kapcsolatos feladatok

6.17.1. Az üzembentartó által a beépített tűzjelző berendezés központja (távkijelző, távkezelő egység) felügyeletével és kezelésével megbízott személy vagy szolgáltató a berendezés működésének vizsgálata kapcsán naponta ellenőrzi, hogy

a) ha a rendszer nincs nyugalmi helyzetben, akkor a kijelzett hibát az üzemeltetési naplóba bejegyezték-e, és, ha a hiba szakképzett beavatkozást igényel (nem a hálózat időleges kimaradásáról van szó), értesítették-e a karbantartót,

b) az előző nap bejegyzett hibára történt-e megfelelő intézkedés,

c) a tűzjelző központ valamennyi állapotjelzőjének működését, és

d) amennyiben az állandó felügyelet távfelügyeleten keresztül valósul meg, a *c)* pontban meghatározottak helyett elégséges meggyőződni, a központtal való kapcsolatról és rendszerállapotról.

6.17.2. Az ellenőrzés célja, hogy megállapítást nyerjen a belső hangjelző, a központ fényjelző és információ-kijelzői megfelelően működik-e.

6.17.3. Az ellenőrzés a gyártó által javasolt módon történik.

6.17.4. Az üzembentartó által a beépített tűzjelző berendezés megfelelő működésének, a személyi, környezeti és műszaki feltételek ellenőrzésével megbízott személy havonta ellenőrzi

b) az üzemeltetési naplót folyamatosan vezetik-e,

c) a felügyeletet ellátók részt vettek-e megfelelő oktatáson,

d) a nyomtatók működéséhez szükséges eszközök, anyagok (papír festék, festékszalag) rendelkezésre állnak-e.

6.17.5. Az üzembentartó által a beépített tűzjelző berendezés megfelelő működésének, a személyi, környezeti és műszaki feltételek ellenőrzésével megbízott személy háromhavonta ellenőrzi

a)hogy történtek-e az épület használatában, technológiájában, kialakításában olyan változások, amelyek befolyásolják a tűzjelző berendezés működését, különösen az automatikus érzékelők érzékelési képességét, a kézi jelzésadók hozzáférhetőségét, a hangjelzők hallhatóságát, és

b) hogy a jelzések beazonosítására vonatkozó kimutatások, rajzok rendelkezésre állnak-e, a grafikus megjelenítő eszköz üzemképes-e.

6.14.6. A felülvizsgálatok és karbantartások között, rendszeres és rendkívüli felülvizsgálatok vannak. A rendszeres felülvizsgálatok célja a tűzjelző rendszer megfelelő működőképességének normál körülmények között történő ellenőrzése. Rendkívüli felülvizsgálatot kell végrehajtani

a) tűzeset után,
b) téves riasztás esetén,
c) a rendszer meghibásodása esetén,
d) a rendszer változtatása esetén,
e) hosszú üzemszünet után, vagy
f) új karbantartóval kötött szerződés után.

6.17.6. Féléves rendszeres felülvizsgálat és karbantartás során, az üzemeltető legalább hathavonta biztosítja, hogy a felülvizsgálatra és karbantartásra vonatkozó képesítéssel rendelkező személy

a) ellenőrizze a tűzjelző berendezés (távkezelő, távkijelző egység) üzemeltetésének személyi feltételeit, (oktatott felügyelet) meglétét,
b) ellenőrizze az üzemeltetési napló bejegyzéseit és tegye meg a szükséges beavatkozásokat a berendezés helyes működésének érdekében,
c) értékelje az üzembentartó által végzett ellenőrzés tapasztalatait, amennyiben szükséges tegyen javaslatot a berendezés helyes működésének helyreállítására,

d) működtessen minden zónában legalább egy érzékelőt vagy kézi jelzésadót, és ellenőrizze, hogy a tűzjelző központ helyesen észleli és jelzi ki az eseményeket, megszólaltatja-e a riasztásjelző eszközöket (hang- fényjelzők), és működteti-e a vezérlési funkciókat, a sérülés életveszély, vagy károsodás (oltóanyag kiáramlása) elkerülésének érdekében megfelelő eljárásokat kell alkalmazni,

e) ellenőrizze le az elsődleges és másodlagos tápforrások működését,

f) ellenőrizze a tűzjelző központ (távkezelő, távkijelző egység) hibajelzési funkcióinak működését,

g) tűz- és hibaátjelző berendezés esetén ellenőrizze a kapcsolatot a fogadó állomások (összevont ügyelet, tűzoltóság, távfelügyeleti állomás) felé, és

h) végezzen el minden további ellenőrzést és vizsgálatot, amit a telepítő, forgalmazó vagy a gyártó előírt.

6.17.7. Éves rendszeres felülvizsgálat és karbantartás során, az üzemeltetőnek legalább évente kell biztosítania, hogy a felülvizsgálatra és karbantartásra vonatkozó képesítéssel rendelkező személy

b) ellenőrizze le az összes érzékelő helyes működését a gyártó ajánlásainak megfelelően, az automatikus érzékelők, és kézi jelzésadók mennyiségét figyelembe véve, az összes érzékelő ellenőrzése felbontható, és elosztható a féléves (megállapodás esetén) negyedéves felülvizsgálatokra és karbantartásokra, amennyiben ezek során az érzékelők 50–50%-át (25–25%-át) ellenőrzik,

c) szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy az összes vezeték szerelvény és berendezés biztonságosan van-e rögzítve, sértetlen és megfelelően védett-e,

d) szemrevételezés során, és az üzemeltető adatszolgáltatása figyelembevételével pontosítsa, hogy történt-e bármilyen a tűzjelző berendezés megfelelő működését (különösen az automatikus érzékelők, kézi jelzésadók, hangjelzők, fényjelzők elhelyezésének megfelelősségét) befolyásoló változás, az épület, vagy a helyiségek rendeltetésében, használatában, a technológiában, az épületszerkezetekben, épületgépészeti elemekben.

6.17.8. A rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás során az üzembentartó biztosítja, hogy a felülvizsgálatra és karbantartásra vonatkozó képesítéssel rendelkező személy elvégezze.

6.17.9. Tűzeset után

a) – függetlenül attól, hogy azt a tűzjelző berendezés jelezte-e – szemrevételezéssel teljes körűen, meg kell vizsgálni a tűz helyszínén és annak környezetében, hogy történt-e a berendezés működését befolyásoló károsodás vagy meghibásodás,

b) meg kell vizsgálni, hogy a tűzjelző berendezés a tüzet észlelte-e, továbbá megfelelő formában és részletességgel megjelenítette-e,

c) meg kell vizsgálni, hogy a tűzjelző berendezés szükséges működtetéseket (vezérlés, hangjelzés, riasztás továbbítást) elvégezte-e, és

d) amennyiben az ellenőrzés során a berendezés károsodása, meghibásodása, vagy beavatkozást igénylő elváltozása tapasztalható a szükséges javítást, cserét – a jogszabályban foglalt feltételek megtartása mellett – el kell végezni.

6.17.10. Téves riasztás esetén

a) meg kell vizsgálni, hogy milyen objektív és szubjektív körülmények vezettek a téves riasztáshoz,

b) amennyiben megállapítható a téves riasztást okozó körülmény, javaslatot kell tenni a felszámolására,

c) a téves riasztást okozó körülmény kialakulásának megakadályozása érdekében a szükséges átalakítást, javítást, cserét – a jogszabályban foglalt feltételek megtartása mellett – el kell végezni.

7. Tűzveszélyes tevékenység, alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység

7.1. Állandó jellegű, és az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzése, az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyeztetése, az engedélyezés rendje

7.1.1. Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az, tüzet vagy robbanást okozhat. Tűzveszélyes tevékenységnek minősül az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel és/vagy nyílt lánggal, izzással, parázslással, szikrázással jár.

7.1.2. Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni. Olyan helyiségről, építményről lehet szó, amelynek használatbavételi engedélye alkalmasnak minősítette az adott ipari tevékenység nyílt lánggal, szikrázással stb. járó feltételrendszerét.

7.1.3. A létesítmény területén minden, a 7.2. pontban említett helytől eltérő, más helyen végzett tűzveszélyes tevékenység alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül, amelyet előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad csak végezni.

7.1.4. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata. Az írásbeli feltételeket meghatározó személy, felelős, hogy az írásban meghatározott feltételekben olyan előírások szerepeljenek, melyek biztosítják, hogy a munkavégzés helyén a tűz, biztonsággal megelőzhető legyen.

7.1.5. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját és helyét, a tevékenység leírását, a munkavégző nevét, tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.

7.1.6. A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságoknak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni. A felek együttműködése során a kiegészítés irányulhat:

7.1.6.1. a környezetben lévő éghető anyagok eltávolítására, védelmére,
7.1.6.2. födémáttörések miatt az alsó szintek védelmi megoldásaira,
7.1.6.3. a beépített tűzvédelmi berendezések működését befolyásoló tényezőkre,
7.1.6.4. további tűzoltó technikai eszközök elhelyezésére,
7.1.6.5. személyi vagy műszeres felügyeletre,
7.1.6.6. a munkavégzés időbeli korlátozására,
7.1.6.7. az épületszerkezet tűztechnikai tulajdonságára, sajátosságára,
7.1.6.8. csőhálózat funkciójára, szigetelő anyagok éghetőségére,
7.1.6.9. szomszédos terek funkciójára, tűzveszélyességi osztályára,
7.1.6.10. a szellőzési rendszerre stb.

7.1.7. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó írásbeli feltételek meghatározása előtt helyszíni szemlét kell tartani. A helyszíni szemlén köteles részt venni a munkát elrendelő és a munkát végző személy.

7.1.8. Az előzetes helyszíni szemle vizsgálati szempontjai:

7.1.8.1. a tűzveszélyes tevékenység munkaterületének, illetve veszélyességi övezetének tűz- és robbanásveszélyes anyagokkal történt szennyezettsége,

7.1.8.2. az ott lévő épületek, berendezések távolsága, jellege,

7.1.8.3. úgy saját, mint szomszédos üzem, közmű, műtárgy stb. földalatti létesítményeinek, berendezéseinek munkaterülethez való kapcsolódása folytán fennálló veszélyforrások,

7.1.8.4. abban az esetben, ha az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szomszédos idegen létesítményt veszélyeztet, annak

vezetőjét, tulajdonosát is be kell vonni a helyszíni szemlébe, közös intézkedések meghatározása és írásba foglalása céljából.

7.1.9. Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

7.1.10. Tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységet a munka kezdetétől annak befejezéséig a munkát elrendelő - szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles biztosítani (pl. tartályban végzett tűzveszélyes tevékenység).

7.1.11. A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

7.1.12. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkát elrendelő célszerű, ha részletesen írásban rögzíti az átvizsgálás szempontjait, ez más szervezet területén végzett tevékenységnél különösen fontos.

7.1.13. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység írásbeli feltételeinek meghatározására jogosult személy a létesítmény területén:

Ügyvezető igazgató

7.1.14. A létesítmény területén külső szervezet, vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység esetén az előzetes egyeztetésre jogosult az alábbi személy:

Ügyvezető igazgató

7.1.15. Az írásbeli feltételeket tartalmazó nyomtatványt legalább két példányban kell kitölteni. A nyomtatvány első példányát a munkát végző személynek kell átadni, a második példány a nyomtatványtömbben marad.

7.1.16. Az írásbeli feltételek meghatározásakor, a végzendő munka függvényében, meg kell határozni annak érvényességi időtartamát. Több napra kiadott engedély esetében a munkát végző személy köteles meggyőződni arról, hogy az abban rögzített feltételek a másnapi munkavégzés megkezdésekor is fenn állnak-e.

7.1.17. Az érvényességi időtartam lejárta után, valamint a munkaterület tűzvédelmi helyzetében beállt változás esetén új feltételeket kell meghatározni, új nyomtatványt kell kitölteni.

7.1.18. A munkát végző személy munkavégzés közben az írásbeli feltételeket meghatározó kitöltött nyomtatványt köteles magánál tartani, ellenőrzés alkalmával felmutatni és a tevékenység befejezése után azt, a munkát elrendelőnek átadni.

7.1.19. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység írásbeli feltételeinek meghatározására külön nyomtatványtömböt kell elhelyezni a tűzvédelmi dossziéban. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység írásbeli feltételeinek meghatározására kitöltendő nyomtatvány az iratminták között szerepel.

7.2. Szabadban való tűzgyújtás szabályai

7.2.1. A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.

7.2.2. A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad. Veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

7.2.3. Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

7.2.4. A tűzrakó helyen felügyelet mellet lehet csak tüzet rakni.

8. Tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatok

8.1. A dolgozók tűzvédelmi oktatása

8.1.1. Az Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. kezelésében lévő vagyontárgyak védelmének alapvető feltétele, hogy a dolgozók megismerjék a tűzoltás szabályait, azokat a gyakorlatban is alkalmazni, valamint az eszközöket használni tudják. Ennek érdekében fontos, hogy a dolgozók a munkakörükből, a létesítmény használatából eredő tűzveszélyes anyagok tárolásából eredő tűzveszélyre és az azzal összefüggő megelőzési, mentési feladatokra folyamatos felkészítés keretében oktatásban részesüljenek.

8.1.2. Az Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. minden dolgozót a munkakörének megfelelő általános és speciális tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, mely magában foglalja az elméleti és gyakorlati oktatást is.

8.2. Előzetes tűzvédelmi oktatás (új belépő dolgozó tűzvédelmi oktatása)

8.2.1. Minden dolgozónak – munkakörének megfelelően – munkába állásukat megelőzően előzetes tűzvédelmi oktatást kell tartani.

8.2.2. Az előzetes tűzvédelmi oktatás elméleti és gyakorlati részből áll.

8.2.3. Az előzetes tűzvédelmi oktatás befejezését követően az oktatónak a dolgozót be kell számoltatnia és meg kell győződnie arról hogy a dolgozó az ismeret anyagot elsajátította.

8.2.4. Minden munkavállalót nyilatkoztatni kell a tűzvédelmi oktatáson való részvételről.

8.3. Ismétlődő oktatás

Minden dolgozónak ismétlődő tűzvédelmi oktatást kell tartani.

Minden dolgozónak évente kötelező ismétlődő oktatáson kell részt vennie.

Az oktatásról hiányzó dolgozóknak pótoktatást kell tartani.

8.4. Rendkívüli tűzvédelmi oktatás

Rendkívüli tűzvédelmi oktatást kell tartani ha:

A gazdálkodó szervezet területén bekövetkezett tűzeset körülményeinek, valamint a szükséges szervezeti, biztonsági intézkedések ismertetése.

Új tűz- vagy robbanásveszéllyel járó technológia, anyag, gép berendezés bevezetése esetén.

8.5. Tűzvédelmi oktatás dokumentálása

8.5.1. Minden megtartott tűzvédelmi oktatást, hitelt érdemlően dokumentálni kell a tűzvédelmi oktatási naplóba

8.5.2. Az oktatási naplónak tartalmazni kell:

Oktatás helyét

Oktatás tárgyának részletes leírását

Oktatás jellegét

Oktatást végző saját kezű aláírását

Oktatásra kötelezett személy nevét és saját kezű aláírását

8.6. A tűzvédelmi oktatás főbb tárgykörei

8.6.1. A tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, utasítások, szabályzatok, szabványok, valamint a Tűzvédelmi Szabályzat és a Tűzriadó Terv ismertetése.

8.6.2. A veszélyforrások, a tevékenység során (munkafolyamatokban rejlő) a tűz- és robbanásveszély lehetséges okai, azok megelőzését biztosító intézkedések.

8.6.3. A létesítmény tűzvédelmi egységeire (építmény, helyiség, szabadtér, veszélyességi övezet) vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályok, előírások, tilalmak.

8.6.4. A tevékenység végzésére vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok, előírások, tilalmak.

8.6.5. Tűz esetén követendő magatartás, feladatok, tűzjelzés, tűzoltás, műszaki teendők, mentés stb.

8.6.6. A munkahelyen előforduló anyagok tűzveszélyességi jellemzői.

8.6.7. A tűzjelzés módjának ismertetése.

8.6.8. A tűzoltó-technikai eszközök, felszerelések kezelésének, használatának ismertetése.

8.6.9. Munkahellyel, munkakörökkel kapcsolatos általános és eseti tűzvédelmi szabályok, előírások

8.6.10. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzése (hegesztés, egyéb nyílt lánggal, szikraképződéssel járó tevékenység)

8.6.11. Tűzoltó készülékek, eszközök kezelése, használata

8.6.12. Tűzvédelmi szabálysértés, bírság.

8.6.13. Az oktatást, minden esetben dokumentálni kell! Az oktatásról felvett dokumentumot meg kell őrizni, és azt a tűzoltóság által tartott

hatósági ellenőrzéseken az ellenőrzést végzőnek – ha kérik – fel kell tudni mutatni!

8.6.14. Tűzvédelmi szempontból tájékozatlan dolgozó, munkavállaló, külsős munkavállaló az adott munkakörben nem alkalmazható! a tűzvédelmi oktatás elmulasztása tűzesethez vezethet, illetve tűzvédelmi bírságot eredményezhet!

8.7. A tűzvédelmi berendezések kezelésének megismertetésével kapcsolatos feladatok

8.7.1. A munkavállalóknak meg kell ismerni a tűzoltó készülékek használatát. Melyet munkavédelmi oktatás keretében kell ismertetni a munkavállalókkal.

8.7.2. A munkavállalóknak ismerniük kell a tűzoltó készülékek készenléti helyeit.

Tűzoltó készülék használat:

Fali tűzcsap használata

Nedves fali tűzcsap kétféle lehet:

- Alaktartó tömlős, a tömlő a tároló dobra van csévélve. *(11. kép)* Használata egyszerű, könnyen kezelhető, maximális tömlőhossz 30 méter. A fali tűzcsap nyitása után a tároló dobról nem kell a teljes tömlőhosszt lecsévélni elég, csak az oltáshoz elegendő távolságig kihúzni. A sugárcső nyitása után megkezdhető a tűz oltása.

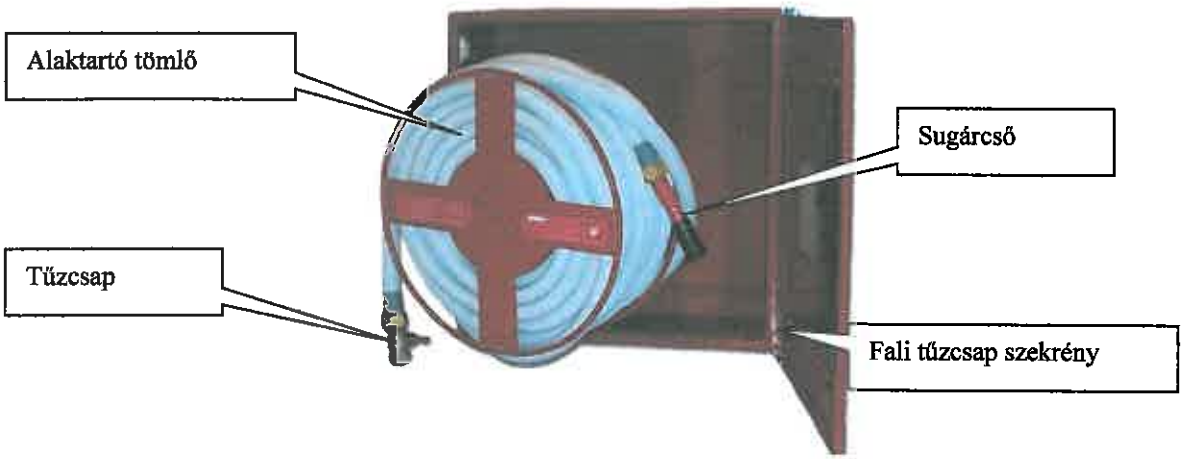

11. kép Fali tűzcsap alaktartó tömlővel szerelve.

- Lapos tömlővel szerelt, melyben a lapos tömlő behajtogatva vagy feltekerve *(12. kép)* van tárolva. A lapos tömlővel szerelt fali tűzcsap használata előtt a 20 m-es lapos tömlőt teljes hosszában ki kell fektetni a talajra. (A tűzcsapot kinyitni csak a lapos tömlő kifektetése után szabad.) A tűzcsap és a sugárcső nyitása után kezdhető meg a tűz oltása.

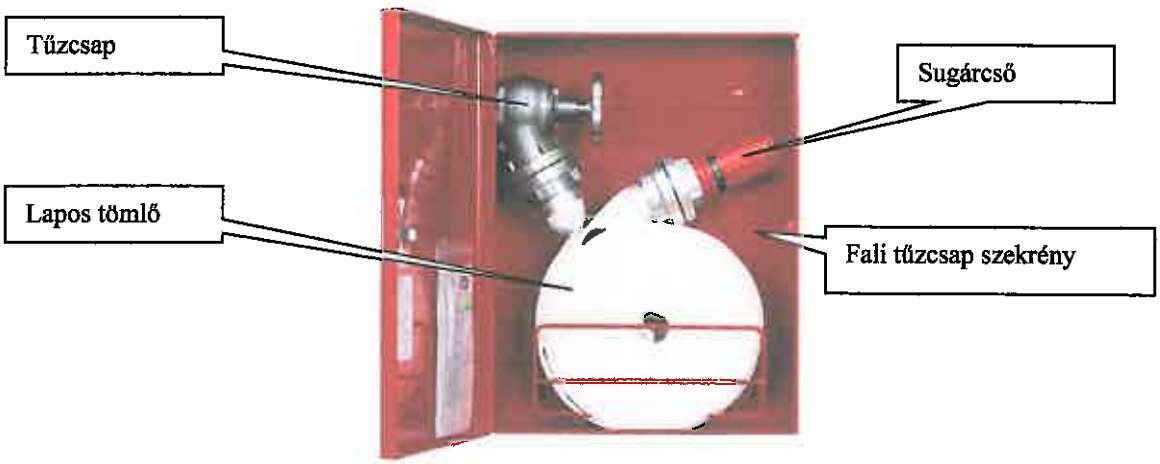

12. kép Fali tűzcsap lapos tömlővel szerelve.

8.8. A munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelmények

8.8.1. Az Intézmény munkavállalói tekintetében nincs jogszabályi előírás semmilyen tűzvédelmi képesítés megszerzésére.

9. Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről

9.1. A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. folyó tevékenységekhez nem szükséges tűzvédelmi szakvizsga.

10. A dolgozók tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai

10.1. Tűzjelzés

A nyilvános távbeszélő készülékek mellett, továbbá a távbeszélő alközpontokban - ennek hiányában a létesítmények fővonalú távbeszélő készülékei mellett - a tűzoltóság hívószámát jól láthatóan fel kell tüntetni. (105, 112).

Tűzjelzés tartalmazza:

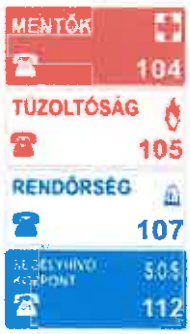

Tűzeset helyét, (település cím)

Mi ég?

Mi van veszélyben?

Emberélet van-e veszélyben?

Jelző személy nevét és a jelzésre igénybe vett telefon számát.

10.2. Tűzoltás, műszaki mentés

10.2.1. A munkavállalók tűzoltási feladata alapvetően a kezdődő tűzeset terjedésének korlátozása, eloltására irányuljon.

10.2.2. A munkavállalók tűzoltási feladata mindaddig tart, amíg védőfelszerelés nélkül a tűz kiterjedése, nagysága azt egyáltalán

lehetővé teszi, illetőleg a tűzoltóság megérkezett a tűzeset helyszínére.

10.2.3. A kijelölt dolgozók gondoskodnak az áramtalanításról és a gázelzárásról, valamint a technológia leállításáról.

10.2.4. A tűzoltóság fogadása, tájékoztatása a tűzesetről.

10.2.5. A tűzoltási felvonulási terület szabaddá tétele.

10.3. Menekülés főbb szempontjai:

1. Biztosítsunk elsőbbséget, segítsünk a gyermekek, gyermekes és terhes anyák, az idősek, rokkantak és a mozgássérültek, mozgáskorlátozottak menekülésében.

2. Füst ellen az orr illetve a száj elé szorított átnedvesített textillel (kendő, törölköző) a kimenekülés időtartamára hatásosan lehet védekezni. A forró füstgázok a levegőnél könnyebbek, így felülről rétegeződve telítik a helyiséget, így lehajolva, kúszva biztonságosabban elhagyhatjuk a füsttel telített helyiséget.

3. A létesítmény terület elhagyása esetén lehetőleg gondoskodni kell a az elektromos áram főkapcsolójának elzárásáról.

4. A munkavállalók informálják a kiérkező tűzoltókat a veszélyhelyzet körülményeiről, az esetleges bent tartózkodók hollétéről, koráról (gyerek, beteg, idős, mozgássérült) vízszerzési helyekről, közmű elzáró berendezések helyeiről.

10.4. Tűzoltás

1. A tűz oltásában, az emberi élet és az anyagi javak mentésében mindenki köteles lehetőségeihez képest - külön felhívás nélkül - részt venni.

2. A tűzoltás vezető (kiérkező tűzoltóság parancsnoka) utasításait mindenki köteles végrehajtani.

3. A tűz oltását a rendelkezésre álló felszereléssel, eszközzel meg kell kísérelni.

4. Villamos berendezésekben, azok közelében keletkezett tűz esetén az oltás megkezdése előtt áramtalanítani kell.

10.5. Tűz esetén követendő magatartás

1. Tűz észlelése esetén - a testi épség veszélyeztetése nélkül- kezdjék meg a tűz oltását.

2. A szállóvendégek mihamarabbi tájékoztatása és a veszélyeztetett területről mihamarabbi eltávolítása.

3. A hivatásos tűzoltóság helyszínre érkezése után a tűzoltást az egység parancsnoka irányítja.

4. Az oltás megkezdésével egyidejűleg az áramtalanítást és a közmű főcsap elzárását végre kell hajtani. (kivéve a víz).

5. Biztosítani kell, hogy a kivonuló tűzoltó egység a tűzeset helyszínéhez jusson, ennek érdekében lehetőség szerint 1 fő a kiérkező egységeket az épület előtt fogadja.

6. A tűz oltását mindig az égő anyag tulajdonságainak és a tűz méretének figyelembevételével, a rendelkezésre álló, erre alkalmas eszközök, anyagok gyors számbavételével célszerű elkezdeni.

   Ennek szempontjai:

   1. Éghető folyadékok tüze (pl. serpenyőben lévő étolaj) vízzel általában nem (a vízgőz az olaj kivetődését okozza), de letakarással, elfojtással (pl. vizes konyharuha, fedő) jól oltható.

   2. Kisebb méretű szilárd éghető anyagok égésénél a rendelkezésre álló vízforrásból (vízcsap, szódásüveg) elkezdhetjük az oltást.

3. Alkalmazható továbbá a letakarás is. Letakarásra, elfojtásra minél vastagabb, alacsony műszáltartalmú anyagokat célszerű használni. (pokróc, pléd)

4. Elektromos berendezések tüzének oltását csak áramtalanítás után – hálózati csatlakozás megszüntetése – után szabad megkezdeni. A készenlétben tartott tűzoltó készüléket ismerjük meg, hogy milyen feltételekkel miknek az oltására alkalmas. (feszültség alatti berendezések oltására milyen távolságból)

5. Sikertelen oltás esetén a tűz által érintett helyiséget, lakást elhagyva gondoskodni kell az ajtók (bejárat) lehetőség szerinti becsukásáról.

11. A különböző rendeltetésű helyek, helyiségek, területek tűzvédelme

11.1. Irodák

11.1.1. Iroda helyiségekben a dohányzás nem engedélyezett, a tilalmat jogszabályban meghatározott kivitelű felirattal, piktogrammal jelölni kell az iroda bejáratánál és a helyiségben is. Csak a kijelölt dohányzó helyeken engedélyezett a dohányzás a létesítmények területén.

11.1.2. A helyiségekben nyílt lángot használni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó írásbeli feltételek meghatározásával szabad.

11.1.3. Az iroda helyiségekből a napi tevékenység során felhalmozódó, keletkező papír és egyéb éghető anyagú hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, illetőleg a tevékenység befejezése után el kell távolítani a létesítményben kijelölt hulladéktároló helyre.

11.1.4. Törekedni kell arra, hogy az asztalokon csak a folyamatos tevékenységhez szükséges anyagok, iratok legyenek elhelyezve, a használaton kívüli iratokat iratszekrényben vagy iratállványon kell tárolni.

11.1.5. A hőfejlődéssel járó elektromos készüléket (pl. főzőlap, kávéfőző, hősugárzó stb.) csak nem éghető anyagú alátéten, polcon szabad használni. A bekapcsolt berendezést felügyelet nélkül hagyni nem szabad, annak működésére jelzőlámpa figyelmeztessen.

11.1.6. A hőfejlődéssel járó elektromos készülékek és az éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, hogy az, az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. A berendezések kezelési utasításaiban foglalt távolságok az irányadók, melyeket maradéktalanul be kell tartani a használat során.

11.1.7. A villamos berendezések, elektromos vezetékek szerelését csak szakképzett személy végezheti az iroda helyiségekben is. A vezetékek szabálytalan összekötése, toldása tilos !

11.1.8. Az iroda helyiségekben használt elektromos fogyasztókat (pl. írógép, számítógép, lámpák, hősugárzó stb.) a munka befejezése után, eltávozás előtt feszültségmentesíteni kell a helyiséget utoljára elhagyó személynek.

11.1.9. Megrongálódott, hibás elektromos készüléket, berendezést használni, üzemeltetni nem szabad, azt a villamos hálózatról le kell választani és gondoskodni kell a javításáról.

11.1.10. A helyiségekben lévő irodatechnikai berendezések rendszeres karbantartásáról gondoskodni kell, éghető tisztító folyadékkal végzett tisztítási, karbantartási művelet során fokozott figyelmet kell fordítani a tevékenység végzésére

11.1.11. A lámpatestekről a védőburát levenni nem szabad, azokon éghető anyagú díszítést elhelyezni nem szabad.

11.1.12. A világító testekbe csak a foglalatnak megfelelő teljesítményű és méretű izzókat stb. szabad használni.

11.1.13. A dugaszoló aljzatokból a villásdugót a kábelnél fogva kihúzni nem szabad.

11.1.14. Az iroda helyiségeket csak a rendeltetésüknek megfelelő célra szabad használni, a rendeltetéstől eltérő anyagokat, eszközöket tárolni benne nem szabad.

11.1.15. A helyiségek védelmére is készenlétben tartott tűzoltó készülékeket rendeltetésétől eltérő célra használni nem szabad, azokat állandóan üzemképes állapotban kell tartani.

11.1.16. Az iroda helyiségekben a bútorokat, berendezési tárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedési utak mindig biztosítottak legyenek.

11.1.17. Az iroda helyiségekben a tevékenység közben a használat tűzvédelmi szabályainak érvényesülését a hatáskörrel rendelkező tűzvédelmi felelős ellenőrizze folyamatosan, illetve a feladatait meghatározó munkaköri leírás szerint.

11.1.18. A helyiségek használatára vonatkozó tűzvédelmi szabályokat a helyiségekben jól látható helyre ki kell helyezni.

11.2. Termek (előadó- társalgók, klubszobák)

11.2.1. A helyiségekben a bútorokat, berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy tűz esetén azok a menekülést ne akadályozzák.

11.2.2. A helyiségekben tilos olyan tevékenységet folytatni, ami tüzet vagy robbanást okozhat. (pl. tűzveszélyes anyagok használata, tárolása)

11.2.3. A helyiségekben nyílt lángú, vagy parázsló eszközt (gyertya, petróleumlámpa, olajmécses, csillagszóró, illatfüstölő, stb.) használni tilos.

11.2.4. A terem elhagyásakor az elektromos berendezéseket ki kell kapcsolni.

11.2.5. A világító lámpatestekre, vezetékekre dekorációt és éghető anyagot elhelyezni tilos.

11.2.6. A helyiségekben dohányozni tilos.

11.2.7. A helyiségek csak rendeltetésüknek megfelelően használhatók.

11.2.8. A helyiségekben csak a folyamatos tevékenységhez szükséges éghető anyagokat szabad tartani. Túlzsúfoltságot okozni nem szabad.

11.2.9. A műszaki elektromos vagy gázüzemű berendezéseket csak rendeltetésüknek megfelelően, a kezelési, használati utasításban foglaltak szerint szabad használni.

11.2.10. Az előadótermekben használt elektromos oktatási segédeszközöket (projektor. írásvetítő, magnetofon, diavetítő, stb.) használat után ki kell kapcsolni.

11.2.11. Az oktatás befejezését követően az asztalokba beépített berendezéseket azok főkapcsolóinak kikapcsolásával-, a mobil eszközöket a hálózati csatlakozó konnektordugó kihúzásával áramtalanítani kell.

11.2.12. Az oktatóterem ajtaját - míg emberek tartózkodnak bent - kulccsal bezárni, a közlekedési menekülési útvonalat ideiglenes jelleggel leszűkíteni, vagy eltorlaszolni szigorúan tilos!

11.2.13. Az oktatóhelyiségben tűzveszélyes folyadékot, vagy gázpalackot még átmeneti jelleggel sem szabad tárolni, illetve azt oda bevinni.

11.3. Felvonókra vonatkozó tűzvédelmi előírások

11.3.1. Az előírt időszakos biztonsági és egyéb felülvizsgálatokat, karbantartásokat el kell végezni

11.3.2. A kezelési utasítást jól láthatóan ki kell függeszteni

11.3.3. A gépházban legalább I db. elektromos tűz oltására is alkalmas tűzoltó készüléket kell elhelyezni

11.4. Öltözők:

11.4.1. Az öltözőben a dohányzás és nyílt láng használata tilos. A tilalmat táblával jelölni kell.

11.4.2. Az öltözőhelyiségben a szekrényeket úgy kell elhelyezni, hogy a megfelelő szélességű közlekedési út mindenkor biztosítva legyen.

11.4.3. Az öltözőkben az ajtókat, a közlekedési utakat minden esetben szabadon kell hagyni.

11.4.4. A fűtőtesteken éghető anyagot /pl. ruhát/ elhelyezni, szárítani tilos!

11.4.5. Az öltözőkben tűzveszélyes anyagot (benzin, gázolaj, stb.) tárolni még átmenetileg sem szabad.

11.4.6. Az öltözőket naponta takarítani kell.

11.4.7. A hulladékot csak a kijelölt hulladékgyűjtőben szabad tartani, és azt naponta üríteni kell.

11.4.8. Az öltözők védelmére elhelyezett tűzoltó készülékek állandóan megközelíthetőek legyenek. Azokat eltorlaszolni, illetve

rendeltetésüktől eltérő célra használni, vagy helyükről eltávolítani még átmenetileg sem szabad.

11.5. kazánhelyiség

11.5.1 A helyiségben idegen személy nem tartózkodhat.

11.5.2 Dohányozni a helyiségben tilos, ezt táblával jelölni kell.

11.5.3 A helyiségben a gázkazán teljesítményének megfelelő darabszámú tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

11.5.4 A helyiség fém kéményét villámcsapás ellen védőföldeléssel kell ellátni. A kéményen lévő hágcsó feljáratát szabadon kell tartani.

11.5.5 A kazán 1 méteres körzetében éghető anyagot tárolni tilos.

11.5.6 A kazánt csak az összes biztonsági berendezés kifogástalan működésével szabad üzemeltetni.

11.5.7 Az indító begyújtás, vagy újragyújtás előtt a tüzelőberendezés belső terét úgy kell átszellőztetni, hogy abban robbanóképes gáz- levegő elegy ne lehessen.

11.5.8 A kazán üzembe és üzemen kívüli helyezését csak a kezelési utasításban rögzített előírás szerint szabad végrehajtani.

11.5.9 Gázszivárgás észlelése esetén, azt azonnal meg kell szüntetni, a szivárgó szakaszt ki kell szakaszolni. A helyiséget gondosan ki kell szellőztetni. A Gázművek szakembereit azonnal a helyszínre kell hívni.

11.5.10 Amennyiben valamelyik kazánnál az indításkor rendellenesség tapasztalható, (kisebb berobbanás) és az nem indul el, akkor az indítást megismételni nem szabad. A rendellenességet csak szakember segítségével lehet megszüntetni. Értesíteni kell az üzemeltetésért felelős szakmai vezetőt és a kazánnaplóban az eseményt, rögzíteni, kell.

11.5.11 Kazánt üzembe helyezni csak akkor szabad, ha a kezelő meggyőződött arról, hogy az mindenben megfelel az érvényben lévő

tűzvédelmi stb. előírásoknak.

11.5.12 A kazán üzemeltetéséért felelős szakmai vezetőnek, illetőleg a kazán üzembe helyezőjének a kazán üzembe helyezéséhez és üzemeltetéséhez ismernie szükséges a kazán szerkezetét, működését, valamint a kezelési utasítás tartalmát.

11.5.13 Üzemzavar esetén a gáz azonnali elzárását és az áramtalanítását végre kell hajtani. A tüzet azonnal jelezni kell.

11.5.14 A gázégők szerelését, karbantartását, javítását csak szakember végezheti. Nyílt lánggal történő munkavégzés esetén a kazánház gázmentesítését végre kell hajtani.

11.6. Étkező, konyhák, büffé tűzvédelme:

11.6.1. Az étkezőben az asztalokat, székeket úgy kell elhelyezni, hogy a kijáratok és vészkijáratok felé legalább 1,2 m széles út biztosítva legyen.

11.6.2. A gázfőző zsámolyokat és elektromos melegítőket a műszak befejezése után a gázcsapot (őrlángot is) el kell zárni, az elektromos hálózatból le kell választani.

11.6.3. Amennyiben az étkezőben előadás, rendezvények ideje alatt a bejárati, vészkijárati ajtókat csukva, de nem zárt állapotban kell tartani, amíg a bent lévők el nem távoztak a helyiségből.

11.6.4. A dohányzóhely kijelölése esetén megfelelő számú és éghetetlen anyagú hamutartót kell biztosítani.

11.6.5. A rendezvényeken a székeket úgy kell elhelyezni, hogy a széksorok legalább két oldalról megközelíthetők legyenek.

11.6.6. Az ideiglenesen kialakított ruhatárban dohányozni és nyílt lángot használni tilos.

11.6.7. Gyertya használata csak asztalon történhet, feldőlés ellen védett, nem éghető anyagból készült gyertyatartóban.

11.6.8. Szesztartalmú készítmény meggyújtását, felszolgálását kellő körültekintéssel kell végezni.

11.6.9. Tűzveszélyes tevékenységet csak külön írásos engedéllyel szabad végezni.

11.6.10. Rezsót, hősugárzót nem éghető alátéten úgy kell elhelyezni, hogy a sugárzás 1 m, egyéb irányban 80 cm távolságon belül semmiféle könnyen gyúló, ill. éghető anyag ne legyen.

11.6.11. Elektromos hősugárzó, rezsó üzemeltetésekor mindig figyelembe kell venni az elektromos hálózat teherbíró képességét.

11.6.12. Kéményt, kéménytoldót, füstcsatornát és az egyéb égéstermék-elvezetőt nem éghető anyagból és úgy kell kialakítani, hogy az gyújtási veszélyt ne jelenthessen.

11.6.13. Füstcsövet 1,5 m-ként, de legalább egy helyen, fémbilinccsel az épületszerkezethez kell rögzíteni és a kéménybe jól illesztetten (hézagmentesen) kell csatlakoztatni. A füstcső és rögzítő bilincs környezetére gyújtási veszélyt nem jelenthet.

11.6.14. Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelőberendezést szabad használni.

11.6.15. Éghető gázzal üzemeltetett tüzelőberendezés, készülék működtetése alatt felügyeletről kell gondoskodni (nemzeti szabvány szerinti kezelési osztálynak megfelelő).

11.6.16. Tüzelőberendezés felügyeletét csak a berendezés működését ismerő és arra alkalmas személyre szabad bízni.

11.6.17. A konyhai berendezések előtt egy irányból (kezelési irány) legkevesebb 80 cm szabad közlekedési utat biztosítani kell, hogy a berendezés kezelhető legyen.

11.6.18. A tüzelőberendezés gázellátását biztosító vezeték kézi elzárója mindenkor szabadon kezelhető legyen (tárgyat rárakni, közelében elhelyezni tilos!).

11.6.19. Tüzelőberendezés és égéstermék elvezető, valamint a környezetében lévő éghető anyag között olyan távolságot kell

megtartani, illetőleg olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelentsen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

11.6.20. Az üzemeltető, illetve a berendezés kezelésével megbízott köteles a használati (kezelési) utasításban foglaltakat megtartani, a berendezést annak megfelelően üzemeltetni.

11.6.21. A munka (tüzelés) befejezésekor az égésbiztosítás nélküli gáz- és olajtüzelésű berendezésben a tüzelést meg kell szüntetni. A munkahely elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről.

11.6.22. Étkezési zsírral és olajjal történő sütést kellő körültekintéssel kell végezni, annak esetleges égőtérbe, lángtérbe jutása elkerülésével.

11.6.23. Az éttermet, főző, melegítő konyhát utolsónak elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell győződnie arról, hogy tüzet, vagy robbanást okozó körülmény nem áll-e fenn. Az esetleges szabálytalanságokat meg kell szüntetni és a szükséges áramtalanítást el kell végezni. Az ellenőrzésért a közvetlen munkahelyi vezető, vagy az általa megbízott személy a felelős.

11.6.24. Tűz esetén végre kell hajtani a tűzjelzést és a rendelkezésre álló tűzoltó készülékkel, eszközzel meg kell kezdeni a tűz oltását, illetőleg a Tűzriadó terv szerint kell eljárni. (Elektromos tüzet vízzel oltani tilos!).

11.7. Raktárak,

11.7.1. A helyiségekben nyílt lángot használni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó írásbeli feltételek meghatározásával szabad.

11.7.2. A helyiségeket csak a rendeltetésüknek megfelelő célra szabad használni, csak a rendeltetésének megfelelő anyagok tárolhatók benne, egyéb anyag tárolása nem engedélyezett.

11.7.3. helyiségekben éghető folyadékot tárolni egyáltalán nem szabad. Egyéb éghető folyadék tárolását jelen szabályzat előírásainak betartásával szabad.

11.7.4. Az üzemelés ideje alatt a helyiségekben csak az oda beosztott dolgozók tartózkodhatnak, illetéktelenek belépése nem engedélyezett. A tilalmat a vonatkozó jogszabály előírásait kielégítő piktogrammal jelölni kell.

11.7.5. A helyiségekből az ott keletkező hulladékot folyamatosan el kell távolítani a létesítmény kijelölt hulladékgyűjtő helyére, rendet, tisztaságot kell tartani.

11.7.6. A helyiségekben üzemeltetett villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, műszak végén az említett berendezések villamos leválasztásáról gondoskodni kell.

11.7.7. A tárolóban lévő világító testek, általában a villamos berendezések és az éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, hogy a világítótest, villamos berendezés, készülék az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

11.7.8. A villamos gépet, berendezést, egyéb készüléket meghibásodása esetén a villamos hálózatról azonnal le kell választani és a hibát jelezni kell a munkaterület tűzvédelmi felelősének.

11.7.9. Padlástérben szilárd anyag csak olyan módon és mennyiségben helyezhető el, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől, és a kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el.

11.8. Elektromos kapcsoló tér:

11.8.1. A helyiségeket csak üzemeltetési engedéllyel, az abban meghatározott rendeltetésének megfelelően, a megelőző tűzvédelmi rendelkezések szerint szabad használni.

11.8.2. Csak szabványos és hibátlan, a helyiség tűzveszélyességi osztályának megfelelő villamos berendezés használható. Javításukat csak illetékes szakember végezheti.

11.8.3. A kapcsoló helyiség közlekedési utakat mindenkor szabadon és tisztán kell tartani.

11.8.4. A kapcsoló helyiségbe csak az oda beosztott szakemberek léphetnek be.

11.8.5. A helyiségben lévő főkapcsolókat, szakaszoló kapcsolókat ill. azok ki- és bekapcsolt helyzetét maradandó módon a hovatartozás megjelölésével feliratozni kell.

11.8.6. Amennyiben a kapcsoló térben tűz keletkezne, meg kell kísérelni az elektromos főkapcsolóval az áramkörről való leválasztást, továbbá azonnal értesíteni kell a tűzoltóságot, valamint az elektromos felügyeletet. Ha a létesítmény bármely területén tüzeset történik az elektromos főkapcsoló "KI" állásba helyezésével kell a teljes áramtalanítást elvégezni. A létesítmény áramtalanítását csak elektromos szakember végezheti el.

11.8.7. A kapcsoló helyiség padozatán szigetelő gumi szőnyeget kell elhelyezni.

11.8.8. A helyiség takarításáról szükség szerint gondoskodni kell.

11.8.9. A helyiségben nem oda való anyagot tárolni átmenetileg is tilos!

11.9. Recepció:

11.9.1. Csak szabványos és hibátlan, a helyiség tűzveszélyességi osztályának megfelelő villamos berendezés használható. Javításukat csak illetékes szakember végezheti.

11.9.2. A helyiségekben nem oda való éghető anyag, vagy éghető folyadék ideiglenes jelleggel sem tárolható.

11.9.3. Hibás elektromos berendezés üzemeltetése tilos. Javításukat csak arra illetékes szakember végezheti.

11.9.4. A portaszolgálatot teljesítő személyeket rendszeresen (évenként) tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, hogy tűz keletkezése esetén megfelelő módon intézkedni tudjanak. Fontos, hogy megfelelő helyismerettel rendelkezzenek, és alaposan ismerjék a létesítmény tűzvédelmi szabályzatát, valamint a tüzriadó tervet, melyből egy példányának mindenkor a portán ill. kell lennie.

11.9.5. A portaszolgálatot teljesítők fokozott gondot kell hogy fordítsanak arra. hogy a zárható helyiségek kulcsait műszak befejeztével mindenki adja le. így biztosítva, hogy egy esetleges tűz keletkezésekor a tűzoltásban résztvevők a szükséges helyiségekbe mielőbb bejuthassanak.

11.9.6. A fővonalú telefonkészülékek mellé a tűzoltóság, a mentők és a rendőrség telefonszámát jól láthatóan ki kell függeszteni.

11.9.7. A szolgálatot teljesítő portás az éjszakai, munkaszüneti időszakban fokozottan ellenőrizze a létesítmény területét, elsősorban azokat a helyeket, ahol tűz keletkezése előfordulhat, és a területen tevékenység nem folyik.

11.9.8. Tűz vagy egyéb katasztrófa esetén ügyelniük kell arra. hogy a dolgozók, hallgatók stb. a kapun kifelé pánikmentesen, fegyelmezetten tudjanak kijutni ill. ügyelni kell arra. hogy a létesítmény területére befelé személyforgalom ne legyen.

11.9.9. Fontos, hogy ugyanakkor a tűzoltók, mentők akadálytalanul a

létesítmény területére bejuthassanak. (Kapukat előre kinyitni, fogadni és irányítani az e célból érkezőket).

11.10. Recepció:

11.10.1. Csak szabványos és hibátlan, a helyiség tűzveszélyességi osztályának megfelelő villamos berendezés használható. Javításukat csak illetékes szakember végezheti.

11.10.2. A helyiségekben használt gépek, berendezések, csak a gyártó vagy forgalmazó által kiadott kezelési, használati és karbantartási utasításban előírtak szerint használhatók.

11.10.3. A technológiában rejlő tűzveszélyeket, ill. azok megelőzését a dolgozókkal bizonyítható módon ismertetni kell.

11.10.4. A helyiségekben a közlekedési utakat minden körülmények között szabadon kell hagyni. Az ott tárolt anyagféleségeket olyan rendszerben kell elhelyezni, hogy azok a dolgozót sem munkavégzésben, sem a közlekedésben ne gátolják.

11.10.5. Állandó jellegű hegesztésre kijelölt munkaterület nincs. Amennyiben a létesítményben hegesztést végeznek az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül melyet írásos engedély alapján az abban foglaltak szigorú megtartásával szabad csak végezni. A hegesztés során az - oktatásokon elsajátított - tűzvédelmi - szabályokat be kell tartani, (pl. a hegesztés tűzvédelmi szabályai).

11.10.6. Azon helyiségekben, tűzveszélyességi övezetben, ahol tűzveszélyes

folyadékok tárolása, kezelése, felhasználása, történik, a nyílt láng használata valamint a dohányzás tilos. E tilalmat, szabványos módon jelölni kell.

11.10.7. Olajos rongyot jól zárható, fedéllel ellátott, nem éghető edényben kell tárolni, melynek kiürítéséről szükség szerint gondoskodni kell.

11.10.8. Gépalkatrészek mosásához, zsírtalanításához csak nem tűzveszélyes folyadékot szabad használni, (pl. Brigéciol).

11.10.9. A dolgozók részére tevékenységüknek megfelelő rendszerességgel tűzvédelmi oktatást kell tartani. Azoknak a dolgozóknak, akiknek beosztásuk, foglalkozásuk, munkakörük alapján a vonatkozó rendelkezések előírják, tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkezniük.

11.11. Gázfogadó helyiség

11.11.1. A helyiséget csak és kizárólag rendeltetésének megfelelően szabad használni.

11.11.2. A helyiség szükség szerinti légcseréjét biztosítani kell.

11.11.3. Recirkulációs szellőzés alkalmazása tilos!

11.11.4. A szellőzőnyílásokat eltömíteni, a kezelő szerelvényeket ill. a tűzoltó berendezéseket eltorlaszolni tilos.

11.11.5. A helyiség ajtaját használaton kívül mindig zárva kell tartani. A helyiségbe csak az oda beosztott dolgozók, szakemberek mehetnek be.

11.11.6. Az elzáró szerelvények kezelő kapcsolóinak állását egyértelműen jelölni kell.

11.11.7. Tűzveszélyes folyadék tárolása ideiglenesen is tilos!

11.11.8. A helyiség tűzvédelmére 1 - I db. tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

11.12. Aula, díszterem vagy arra használt helyiség:

11.12.1. A színpadtól (vetítővászontól) az első sor szék 3 méterre lehet, közlekedés, menekülési út biztosítása céljából.

11.12.2. Ha a terem ülőhellyel úgy van berendezve, hogy a közlekedési út a terem hosszirányában, középen van biztosítva (legalább 2 m széles közlekedési út szabadon hagyása mellett), a terem két oldalán, egymás mellett, egy sorban legfeljebb 8-8 ülőhely helyezhető el.

11.12.3. Ha a teremben asztalokat és székeket helyeznek el. akkor az asztalt és a széksorokat úgy kell kialakítani, hogy közöttük 0.8 méter, a kijáratok irányában legalább 1,5 méter széles közlekedési út legyen biztosítva.

11.12.4. Az asztalokat és a székeket mindenkor úgy kell elhelyezni, hogy azok a szabad közlekedést ne akadályozzák.

11.12.5. A teremben a dohányzás tilos. Ezt a tilalmat jól látható helyen, olvasható felirattal kell jelezni.

11.12.6. A rendezvényen jelen kell lenni legalább 1 fő biztonsági megbízottnak, aki felügyel és felel a tűzvédelmi előírások megtartásáért.

11.12.7. Keskeny film vetítés esetén a vetítőkészüléket és a hozzá tartozó berendezési tárgyakat hangszórót, elektromos vezetéket úgy kell elhelyezni, hogy azok a szabad közlekedést ne akadályozzák.

11.12.8. A vetítő állványát feldőlés ellen rögzíteni kell és a vetítőgép mellett csak az előadáshoz szükséges mennyiségű Ilimet szabad tárolni. A gép mellett csak a kezelő tartózkodhat.

11.12.9. A vetítés befejezése után a vetítőgépet és tartozékait azonnal el kell távolítani a teremből.

11.12.10. A terem kijáratait állandóan szabadon kell tartani és még ideiglenesen sem szabad lezárni, vagy eltorlaszolni.

11.13. Rendezvényszervezés tűzvédelmi követelményei:

11.13.1. A zenés, táncos rendezvény szervezője felel a biztonsági tervben meghatározott előírások betartásáért.

11.13.2. A zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatnak, a biztonsági tervnek és a tűzriadó tervnek a zenés, táncos rendezvény helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető helyen történő elhelyezéséért, valamint az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való közzétételéért az üzemeltető és

a szervező felel.

11.13.3. A zenés, táncos rendezvény szervezője gondoskodik elsősegély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétéről.

11.13.4. A szervezőre, illetve a biztonsági személyzetre vonatkozó szabályok

- Zenés, táncos rendezvényt a helyiség üzemeltetője, vagy kulturális rendezvényszervezői, vagy rendezvény és konferenciaszervezői képesítéssel rendelkező rendezvényszervező szervezhet.

- A zenés, táncos rendezvény biztosítását a zenés, táncos rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzet végzi.

- Ha a jóváhagyott biztonsági tervben a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, akkor a biztonsági személyzet legalább egy tagjának biztonságszervezői, legalább három tagjának rendezvénybiztosító képzettséggel kell rendelkeznie.

- A rendezvény szervezője, illetve a biztonsági személyzet tagja a képzettségét igazoló okiratot vagy annak másolatát a zenés, táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni.

11.13.5 A rendezvény szervezője:

- Amennyiben ezt előre meghirdette, korlátozhatja a fiatalkorúak zenés, táncos rendezvény helyszínére való belépését olyan módon, hogy a zenés, táncos rendezvény helyszínére történő belépést az életkort igazoló okmány előzetes felmutatásához, *h)* a beléptetést a

fiatalok alkohollal történő kiszolgálásának megelőzése, esetleges alkoholfogyasztásuk ellenőrizhetősége érdekében a fiatalkorúak számára megkülönböztető jelzéssel ellátott belépőjegyhez (kártyához, karszalaghoz) kötheti.

- A kiállítások, rendezvények felelős vezetője az irányítása alá tartozó területen a tűzvédelmi használati szabályok maradéktalan betartásáért, az irányítása alá tartozó személyek tűzvédelmi oktatásának megtartásáért teljes felelősséggel tartozik.

- A rendezvény felelős vezetője a rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket köteles írásban meghatározni és azt a területileg illetékes tűzoltóságnak a rendezvény időpontja előtt legalább 15 nappal megküldeni. A tűzoltóság felé történő bejelentés és adatszolgáltatás alá tartozó rendezvények:

- A résztvevők számától függetlenül az oktatási, művelődési és sportlétesítményekben tervezett nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvények, pl.: bemutatók, kiállítások, vásárok, állásbörzék stb.

- Az 500 főnél nagyobb befogadóképességű, nem művelődési és sportlétesítményekben, helyiségekben tartott alkalomszerű kulturális és sport rendezvények; pl.: táncos összejövetelek, disco, koncert, színi-, zenekari-, cirkuszi előadás stb.

- A rendezvény felelős vezetője által készített és a tűzoltóságnak küldendő bejelentés mellé a következő dokumentumokat kell csatolni; kiürítés-számítást, a rendezvény helyszínéül szolgáló helyiségek

léptékhelyes alaprajzait és a kiürítésre számításba vett kijáratok elhelyezkedését, méretét, a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatait, a tűz esetén szükséges teendőket, a tűz jelzésének és oltásának módját.

11.13.6. A rendezvény felelős vezetője

- A rendezvény felelős vezetője a kiállítás, rendezvény nyitása előtt és zárása után, illetve a kiállítás időtartama alatt minden nap a kiállítás területét köteles átvizsgálni, és megszüntetni minden olyan körülményt, ami tüzet okozhat.

11.13.7. Kiállítások, rendezvények, közvetítések

- Az Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. területén tervezett rendezvények, kiállítások kiviteli munkái csak az Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. Műszaki vezetője által jóváhagyott tervek (elhelyezési, installációs, villamos, elhelyezett oltókészülékek stb.) alapján végezhetők.

- A rendezvény, kiállítás tervezése és építése során is kiemelt figyelmet kell fordítani a menekülési útvonalak, biztonsági berendezések, (oltókészülékek, áramtalanítási lehetőségek, tűzjelzők, tűzcsapok, stb.) ajtók-ajtónyílások megközelíthetőségére, szabadon hagyására. Ezeket eltorlaszolni, a hozzáférést megakadályozni még átmenetileg sem szabad.

- A kivitelező a rendezvényhez, kiállításhoz szükséges anyagok beszállítása, átmeneti tárolása, a kiállítás felépítése, bontása, átmeneti anyagtárolás és az anyagok elszállítása stb. során a tűzvédelmi használati szabályok betartásáért, az általa irányított munkát végző személyek tűzvédelmi oktatásáért és magatartásáért is felelősséggel tartozik.

- A rendezvény, kiállítás elektromos ellátási rendszerének (vezetékek, elosztók, kapcsolók, fogyasztó berendezések stb.) érintésvédelmi, felülvizsgálatát a kivitelező köteles a kiállítás megnyitására

elvégezni, elvégeztetni, valamint a tűzvédelmi szabványosságról nyilatkozatot adni.

11.13.8. Rendezvények televíziós közvetítése során betartandó tűzvédelmi szabályok:

- A közvetítés vagy felvétel előkészítése, lefolytatása, a visszaszerelés során a tűzvédelmi használati szabályok betartásáért, a közreműködő személyek tűzvédelmi oktatásáért és megtartásáért a közvetítés, vagy felvétel vezetője teljes felelősséggel tartozik.

- A kamerák, lámpák, kábelek és egyéb eszközök elhelyezésénél ügyelni kell arra. hogy a közlekedési (tűz esetén menekülési) útvonalakat eltorlaszolni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

- A helyszíni közvetítés vezetőjének vagy felvételvezetőjének tűzvédelmi feladatai ellátása keretében gondoskodni köteles:

  - arról, hogy az Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. Műszaki vezetője, vagy az általa megbízott személlyel előzetes egyeztetés történjen az elektromos energia felhasználásával, az ideiglenes elektromos hálózat létesítésével, a csatlakozási pontok kialakításával stb. kapcsolatban és az egyetem képviselője által támasztott követelmények maradéktalanul érvényesüljenek;

  - arról, hogy a menekülési útvonalakon a botlásveszély megakadályozása érdekében a kábelek rendezetten, a munkavédelmi szabályokat is kielégítő módon (mechanikai és szigetelésvédelem, rögzítés, gumiszőnyeggel takarás stb.) legyenek elhelyezve;

  - az ablakon át felhúzott kábelek védelméről, megfelelő rögzítéséről (kettős megfogás);

  - arról, hogy a felvétel vagy közvetítés érdekében használt alkalmi elektromos berendezések (szerelvények, elosztók, kapcsolók, világító és egyéb felszerelések) szabványosak és hibátlanok legyenek. Érintésvédelmi és a tűzvédelmi szabványossági nyilatkozat meglegyen;

- Csak az Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője, Műszaki vezetője illetve az általa megbízott személy aláírásával ellátott elrendezési vázlat szerinti elhelyezések esetén adható meg az energiaszolgáltatás.

11.14. Tűzoltási felvonulási út, terület, egyéb utak, menekülési útvonalak:

11.14.1. A zenés, táncos rendezvény szervezője felel a biztonsági tervben meghatározott előírások betartásáért.

11.14.2. A tűzoltóság vonulására és működésére az IFJÚSÁGI HÁZ RENDEZVÉNYKÖZPONT megközelítését felvonulási úttal és területtel biztosítani kell. amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.

11.14.3. A kiürítés és menekülés céljára szolgáló útvonalakat jelzőtáblával kell megjelölni. A menekülési útvonalakat minden esetben világító (utánvilágító) biztonsági jelekkel kell megjelölni

11.14.4. Gondoskodni kell arról, hogy a menekülési útvonalon elhelyezett jelzőtáblák, útmutatók (irányfény, vészvilágítás) mindenkor működőképes állapotban legyenek.

11.14.5. AZ IFJÚSÁGI HÁZ RENDEZVÉNYKÖZPONT megközelítésére szolgáló utakat eltorlaszolni, lezárni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

11.14.6. <u>Megközelíthetőség:</u> AZ IFJÚSÁGI HÁZ RENDEZVÉNYKÖZPONT tűzoltó gépjárművel a Kossuth L sgt.-

Tisza L. krt- Felső Tisza-part felől szilárd útburkolaton jól megközelíthető.

11.14.7. A létesítményt úgy kell kialakítani, hogy tűz. vagy robbanás esetén az abban tartózkodók meghatározott időn belül, zavartalanul biztonságos térbe juthassanak.

11.14.8. Az épületekben a szabadba kiürítésre számításba vett útvonalon toló. körforgó, illetőleg billenő rendszerű ajtót alkalmazni nem szabad.

11.14.9. A kiürítésre számításba vett nyílászáró szerkezet csak a kiürítés irányába nyílhat, és azokat - míg a helyiségben tartózkodnak- lezárni nem szabad.

11.14.10. Az építményben / raktárakban / villamos berendezés kapcsolóját, közmű nyitó és záró szerelvényét, a tűzvédelmi berendezést, felszerelést, készüléket eltorlaszolni, a belső közlekedési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

12. Külső munkavállalók munkavégzésének tűzvédelmi szabályai

12.1 Az Ügyvezető igazgatónak gondoskodni kell arról, hogy a kapcsolatba kerülő külső munkavállalók – a rájuk vonatkozó mértékben – a Tűzvédelmi szabályzat tartalmát megismerjék.

12.2 A külső munkavállalóval kötött szerződésben meg kell határozni az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének a szabályait, továbbá azt, hogy kinek a feladat a szükséges tűzoltó eszközök biztosítása.

12.3 A külső munkavállalók saját vezetőjük irányításával önállóan csak az építési, szerelési területté nyilvántartott munkaterületen végezhetik tevékenységüket.

12.4 Az építési, szerelési területté nyilvánítást az Intézmény vezetője határozza meg.

12.5 Ha a munkaterület nem különíthető el más területtől, akkor a külső munkavállalók saját vezetőjük irányítása mellett is csak az illetékes munkahelyi vezető, vagy az általa kijelölt személy jelenléte és felelőssége mellett végezhetnek munkát.

12.6 A tűzvédelmi vezető köteles ellenőrizni a külső munkavállalók tűzvédelmi tevékenységét, a hiányok megszüntetésére javaslatot tenni.

Biztonsági jelzések

TILTÓ JELEK

1. „A”-„B” tűzveszélyességi osztályba sorolt veszélyességi övezetek, szabadterek közelében és a kazánház bejárati ajtaján kell a piktogramot kihelyezni.
2. A gázpalack tárolónál kell kihelyezni a piktogramot.
3. A szabályzat eseti előírásai szerint meghatározott helyeken kell kihelyezni a feliratot.
4. A szabályzat eseti előírásai szerint meghatározott helyeken kell kihelyezni a feliratot.
5. Értelem szerűen, főként elektromos berendezések környezetében kell kihelyezni a feliratot.
6. „A”-„B” tűzveszélyességi osztályba sorolt veszélyességi övezetek, szabadterek közelében kell a piktogramot kihelyezni.

EGYÉB TILTÓ FELITATOK

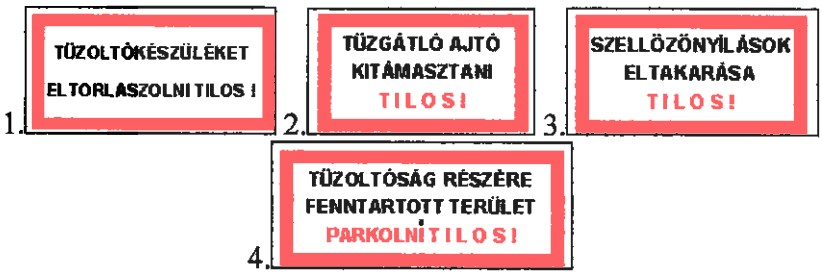

1. Tűzoltó készülékeknél javasolt a felirat kihelyezése.
2. Tűzgátló ajtóknál kell a feliratot kihelyezni.
3. Kazánház szellőző nyílásainál és egyéb szellőző nyílásoknál kell kihelyezni.
4. Az oltóvíz tároló szívóvezetéke felett a kerítésre kell kihelyezni.

TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ JELEK

1. Minden tűzoltó készülék felett a falra ki kell helyezni a piktogramot.
2. Fővonalú távbeszélő készüléknél kell kihelyezni a piktogramot.
3. Minden fali tűzcsap szekrény ajtajára ki kell helyezni a piktogramot.
4. Iránymutató nyíl kihelyezése szükség esetén indokolt.
5. Minden tűzcsap környezetében ki kell helyezni

MENEKÜLÉSI UTAK JELÖLÉSE
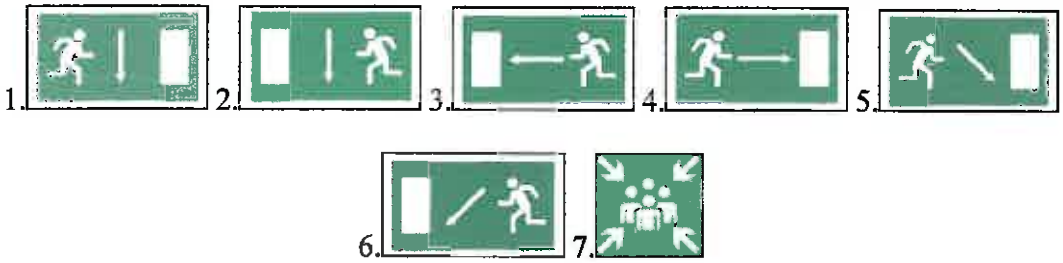
1. A szabadba vezető kijárati ajtók felett kell a táblát kihelyezni.
2. A szabadba vezető kijárati ajtók felett kell a táblát kihelyezni.
3. Menekülési útvonal, kijárat balra, a kijárati ajtók mellett és a kiürítési útvonalakon kell a táblát kihelyezni.
4. Menekülési útvonal, kijárat jobbra, a kijárati ajtók mellett és a kiürítési útvonalakon kell a táblát kihelyezni.
5. Menekülési útvonal lépcsőn lefelé jobbra, lépcsőknél kell kihelyezni a táblát.
6. Menekülési útvonal lépcsőn lefelé balra, lépcsőknél kell kihelyezni a táblát.
7. A létesítmény kijelölt gyülekező helyén kell a táblát kihelyezni.
GÁZPALCKOK JELÖLÉSE
Gázpalack tárolóban, az üres és a teli palackok jelölésére kell kihelyezni a táblákat, a fém ketrec megfelelő részében.
KÖZMŰVEK ELZÁRÓINAK JELÖLÉSE
1. Az épület azon villamos leválasztó főkapcsolójánál kell a táblát kihelyezni, melynél az épület teljes áramtalanítását el lehet végezni.
2. Azoknál a villamos leválasztó kapcsolóknál kell elhelyezni, melyekkel részleges áramtalanítás valósítható meg.
3. A létesítmény gáz főelzáró csapjánál kell kihelyezni a feliratot.
4. Javasolt a tábla kihelyezése, figyelemfelhívás az elektromos berendezések kikapcsolására.

OLTÓVÍZ FORRÁS JELÖLÉSEK
1. 2.
1. A létesítményben lévő tűzcsapoknál és az oltóvíz tárolónál kell kihelyezni a táblát, a vonatkozó jogszabályban meghatározott feliratozással.
2. A tűzcsapok szerelvényszekrényeinek ajtaján kell a feliratot elhelyezni.
EGYÉB JELÖLÉSEK
1. 2. 3.
1. Minden fővonalú távbeszélő készüléknél ki kell helyezni a táblát.
2. A tűzoltó készülékeknél, a fali tűzcsapoknál, a közművek elzáróinál javasolt a tábla kihelyezése.
3. A tűzoltó takaróknál kell a feliratot kihelyezni.

Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Ssz.	érintett műszaki megoldás	üzemeltetői ellenőrzés		időszakos felülvizsgálat		karbantartás	
		ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
1.	tűzoltó készülék	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	nincs követelmény		6 hónap (+ 1 hónap) 1) 12 hónap (+ 1 hónap), 2) 5 év (+ 2 hónap), 10 év (+ 2 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló
2.	fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás kivételével, nyomásfokozó szivattyú, száraz oltóvízvezeték	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét)	Tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
3.	beépített tűzjelző berendezés	1 nap, 1 hónap, 3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét), 12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
4.	beépített tűzoltó berendezés	1 hét, 1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
5.	tűz- és hibaátjelző berendezés	1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
6.	tűzoltósági kulcsszéf	1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
7.	tűzoltósági rádióerősítő	nincs követelmény		6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
8.	tűzoltó felvonó	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
9.	evakuációs hangrendszer	1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
10.	biztonsági világítás	1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét,	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
11.	pánikzár, vészkijárati zár, vészkijárat biztosító rendszer	Minden rendezvény előtt, de legalább 3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló

Ssz.	érintett műszaki megoldás		üzemeltetői ellenőrzés		időszakos felülvizsgálat		karbantartás	
			ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
12.	tűzgátló lezárások	tűzgátló nyílászárók	1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
13.		tűzgátló záróelemek	nincs követelmény		6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
14.	hő és füst elleni védelem megoldásai	füstelvezető, légpótló szerkezet	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
15.		füstelszívó, légpótló ventilátor	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
16.		füstmentesítő ventilátor	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
17.		füstcsappantyú, zsalu,	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
18.		füstgátló nyílászáró	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
19.		mobil füstkötény	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
20.	biztonsági tápforrásnak minősülő dízelaggregátor		1 hónap (+ 3 nap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
21.	biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor, szünetmentes tápegység		1 hónap (+ 3 nap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló

[1)] Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék alapkarbantartása (szén-dioxiddal oltó kivételével)

[2)] *Az MSZ EN 3, MSZ EN 1866 szabvány alapján gyártott tűzoltó készülékek és az* MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülék alapkarbantartása.

Minden percben biztonság

GLORIA®

Tűzoltó készülékek és berendezések

A tűzoltó készülékek helyes használata

helytelen

1 Az oltóanyag sugarat soha nem szabad a szél iránnyal szemben bevetni.

2 A tűzoltó készülékkel nem próbálkozni kell. Az oltóanyagot nem szabad meggondolatlanul a lángtérbe lőni.

3 Nagyobb kiterjedésű tűz oltását nem szabad egy készülékkel megkezdeni.

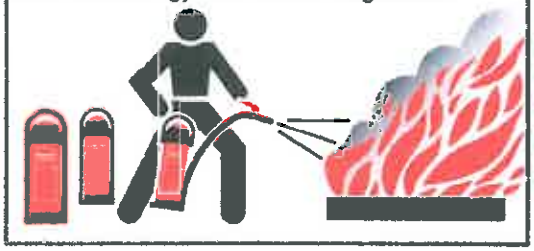

4 Folyadéktűz oltásánál nem szabad az oltóanyag sugarat a folyadékba irányítani.

5 A kibiztosított, használt készüléket soha nem szabad készenlétben hagyni. vizsgálat nélkül visszatenni a helyére.

helyes

1 hanem a széliránnyal megegyezően kell a lángtérbe juttatni.

2 hanem a biztonságos eloltáshoz szükséges készüléket kell kiválasztani. Tartalék oltóanyagnak maradnia kell a visszalobbanás eloltására.

3 hanem, vagy nagyobb készüléket kell használni, vagy több személynek egyidőben kell az oltást végezni.

4 hanem, a folyadék felületére kell juttatni.

5 hanem, a GLORIA vevőszolgálatot* értesíteni kell, a készüléket át kell vizsgáltatni, és úgy készenlétbe helyeztetni.

*GLORIA Vevőszolgálatok megtalálhatók a www.hesztia.hu alatt.

Kizárólagos magyarországi képviselet és központi szerviz:

HESZTIA Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Kft.

H-2036 Budapest, Csepel u. 26./A • Telefon: 06-26-360-459
06-26-350-746, 06-26-351-042 Fax: 06-26-351-464
web: www.hesztia.hu • e-mail: hesztia@hesztia.hu

Sorszámjel: 294 B

Sorszám: 230216

Törzskönyv száma: 37 / 15 / 2011

BIZONYÍTVÁNY

Név: Tóth István

Születési név: Tóth István

Születési hely: Kiskunmajsa

Születési idő: 1974 év november hó 30. nap

Tanuló azonosító száma: .....

Anyja születési neve: Farkas Ida

aki szakmai tanulmányait a(z): Novit 2001 Oktatási és Szolgáltató Bt. F.ny.sz.: 06-0003-03 végezte,

a(z): Kecskeméti Regionális Képző Központ F.ny.sz.: 03-0153-05 AL-0002

mellett az alább szakmai vizsgabizottság előtt: magyar nyelven szakmai vizsgát tett.

Ez a bizonyítvány a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 12. §-a értelmében az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott

5	2	8	6	1	0	7	0	0	0	1	5	4	0	1

azonosító számú

Tűzvédelmi főelőadó

megnevezésű szakképesítés, szakképesítés elágazás, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés megnevezésű igazolja.

A megfelelő az szakképesítés esetén aláhúzandó

A. Fn. 575/m r. sz. - 0195
Nyomtatvány sz.: (Sz. 1679)
Az 8/M/1992/(VI.M.K.) 2/2 sz. ...

A szakmai vizsga eredménye % ban: 85

A szakmai vizsga eredménye szövegesen: jeles (5)

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt vizsgarészek teljesítése

A szakmai követelménymodul azonosítója	A szakmai követelménymodul megnevezése	A szakmai vizsgán elért eredmény % ban
0786-06	Tűzvédelmi főelőadó feladatai	85
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Szeged, 2011 év 05 hó 04 nap

A szakmai vizsgabizottság elnöke

A vizsgaszervező vezetője